

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04


Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbk@nt-rt.ru Веб-сайт: www.moskabel.nt-rt.ru

Силовые кабели с бумажной пропитанной изоляцией Москабель

ААГ

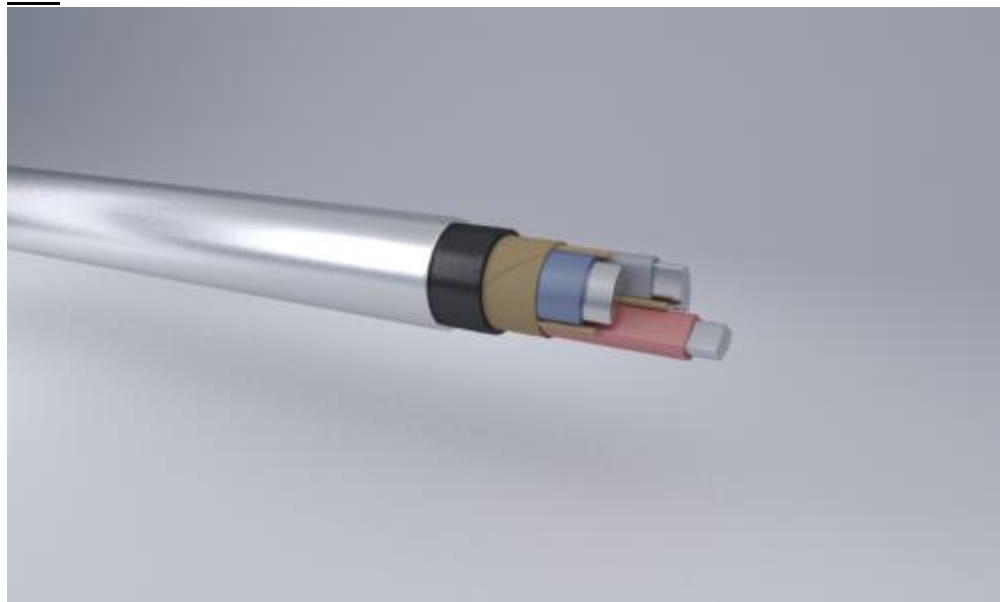


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке без защитного покрова

Область применения по ЕТУ

Прокладка в сухих помещениях (туннелях), каналах, кабельных п/этажах, шахтах, коллекторах, во взрывоопасных зонах

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ААГ	1	240-800	1	ГОСТ 18410-73
	1	240-625	3	ТУ 16.К71-269-97
	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	25-120	1	ГОСТ 18410-73
	4	150-240	1	ТУ 16.К71-269-97

ААШв

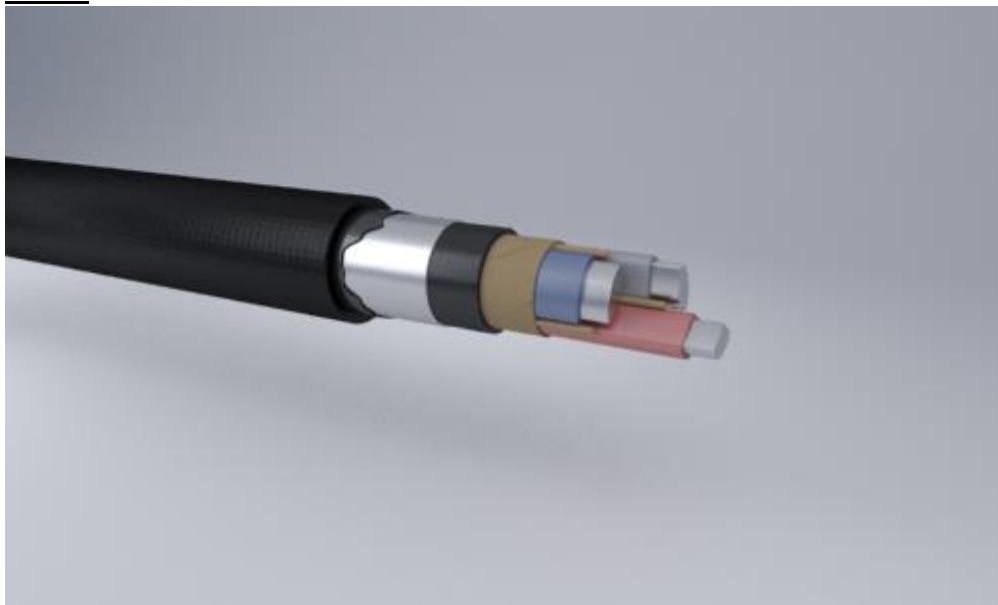


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой с защитным покровом типа Шв

Область применения по ЕТУ

Прокладка в земле (траншеях), в помещениях (туннелях), каналах, шахтах, коллекторах, на эстакадах

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ААШв	1	240-800	1	ГОСТ 18410-73
	1	240-800+2х1,5	1	ТУ 16.К71-269-97
	1	240-625	3	ТУ 16.К71-269-97
	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	25-120	1	ГОСТ 18410-73
	4	150-240	1	ТУ 16.К71-269-97

ААБлГ

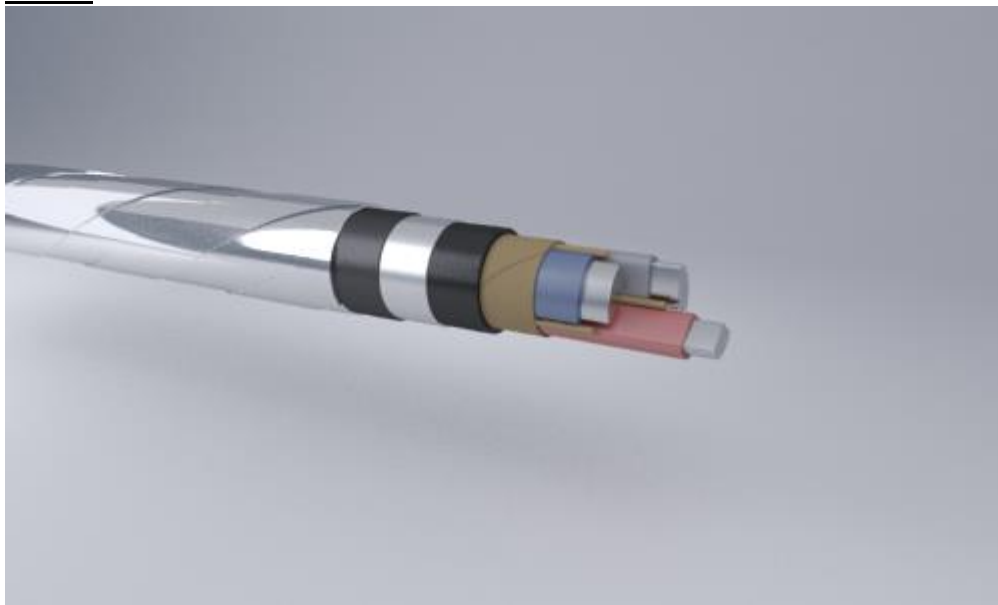


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой, с защитным покровом типа БлГ

Область применения по ЕТУ

Прокладка в помещениях (туннелях), каналах, шахтах, коллекторах, на эстакадах

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ААБлГ	1	240-800	1	ГОСТ 18410-73
	1	240-800+2х1,5	1	ТУ 16.К71-269-97
	1	240-625	3	ТУ 16.К71-269-97
	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	25-120	1	ГОСТ 18410-73
	4	150-240	1	ТУ 16.К71-269-97

ААБнлГ

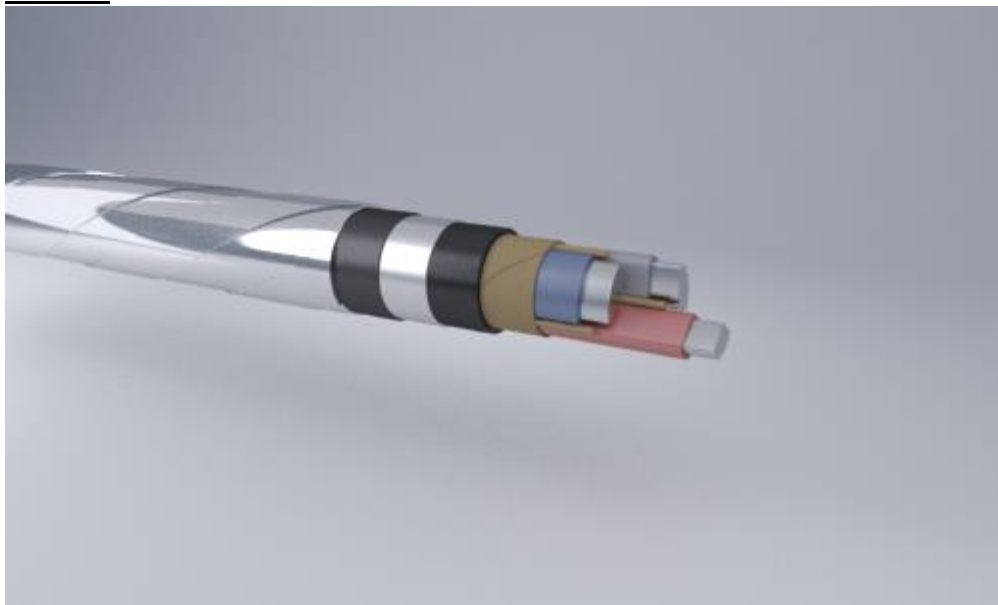


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой, с защитным покровом типа БнлГ

Область применения по ЕТУ

Прокладка в пожароопасных помещениях при возможности механических повреждений

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ААБнлГ	1	240-625	3	ТУ 16.К71-269-97
	3	50-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	50-240	1	ТУ 16.К71-269-97

ААБл

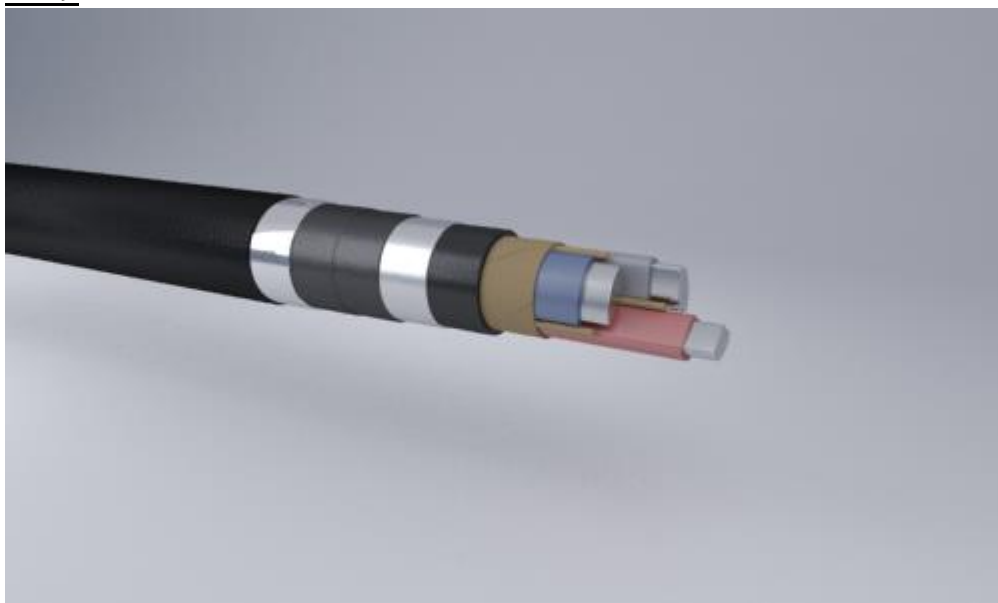


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой, с защитным покровом типа Бл

Область применения по ЕТУ

Прокладка в земле (траншеях), с низкой и средней коррозионной активностью

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
ААБл	1	240-800	1	ГОСТ 18410-73
	1	240-800+1х2,5	1	ТУ 16.К71-269-97
	1	240-625	3	ТУ 16.К71-269-97
	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	25-120	1	ГОСТ 18410-73
	4	150-240	1	ТУ 16.К71-269-97

Примечание: основная и 2-е контрольные жилы

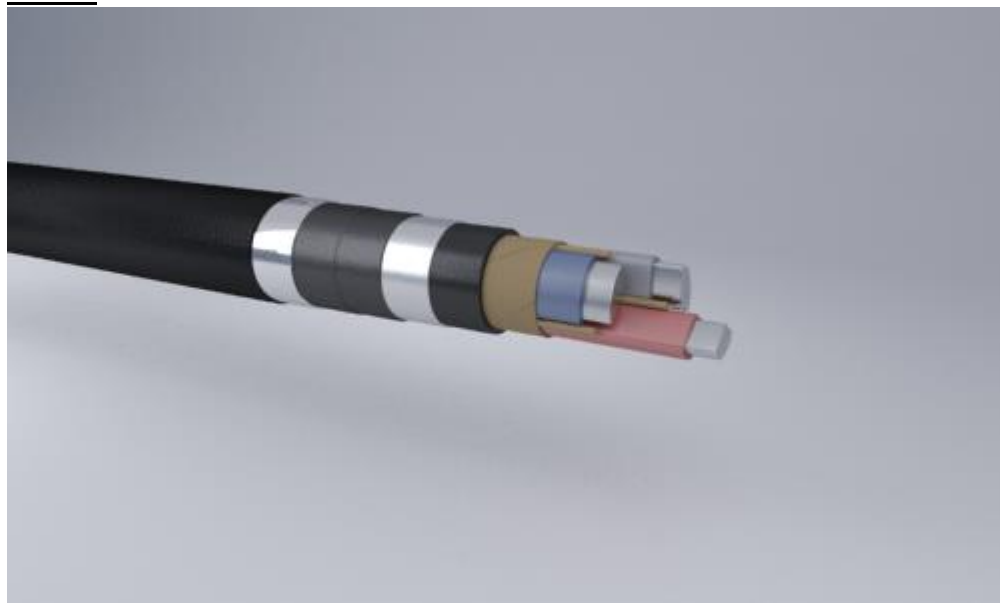ААБ2л


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой, с защитным покровом типа Б2л

Область применения по ЕТУ

Прокладка в земле (траншеях), со средней и высокой коррозионной активностью

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
ААБ2л	1	240-800	1	ГОСТ 18410-73
	1	240-800+2х1,5	1	ТУ 16.К71-269-97
	1	240-625	3	ТУ 16.К71-269-97
	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	25-120	1	ГОСТ 18410-73
	4	150-240	1	ТУ 16.К71-269-97

ААБ2лШв

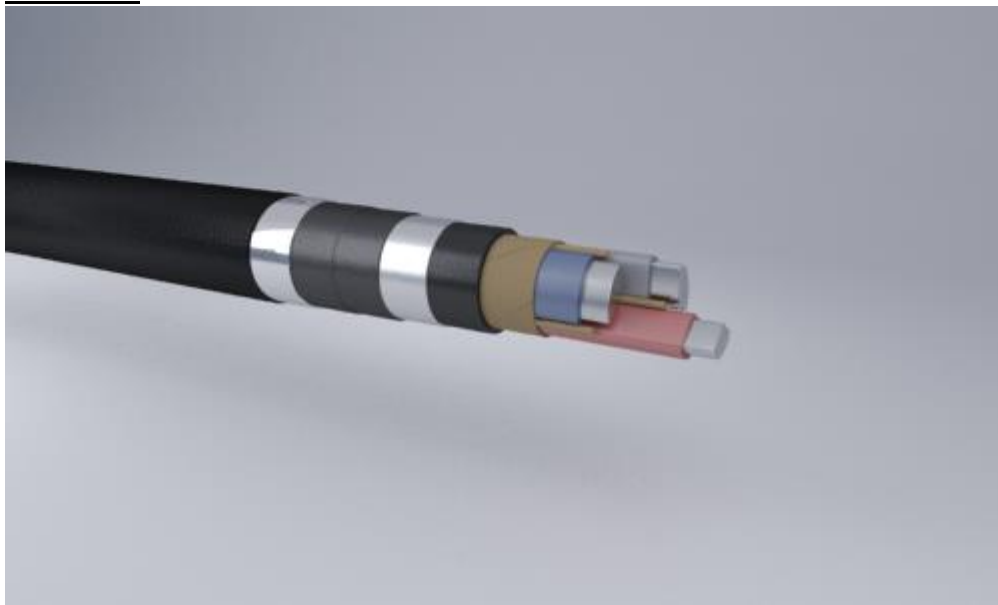


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой, с защитным покровом типа Б2лШв

Область применения по ЕТУ

Прокладка в земле (траншеях), с высокой коррозионной активностью; в сырых помещениях, в каналах, в шахтах со средней и высокой коррозионной активностью

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ААБ2лШв	1	240-800	1	ГОСТ 18410-73
	1	240-625	3	ТУ 16.К71-269-97
	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	50-240	1	ТУ 16.К71-269-97

АСГ

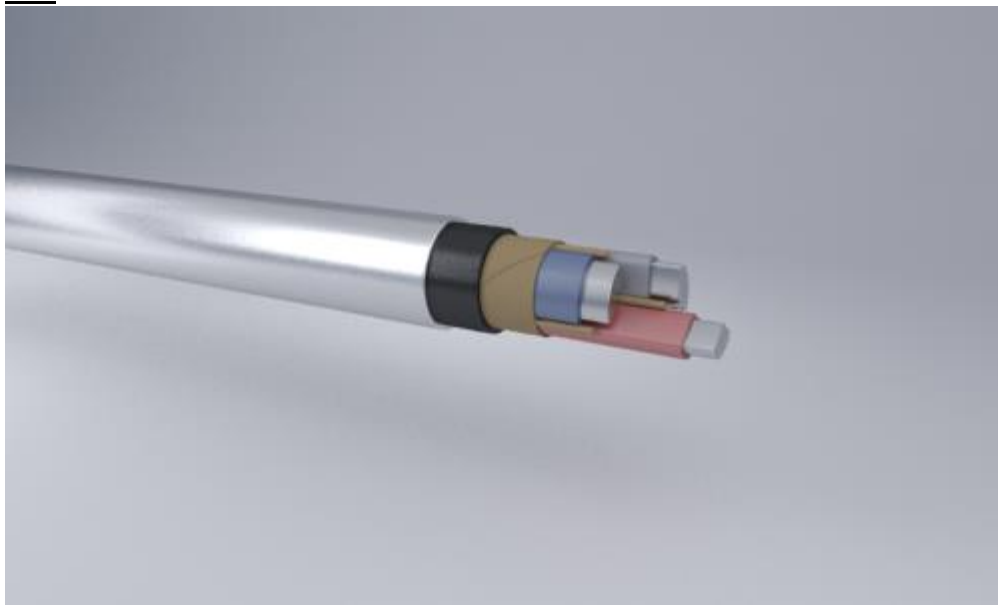

Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке без защитного покрова

Область применения по ЕТУ

Прокладка в помещениях и блоках

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
АСГ	1	240-800	1	ГОСТ 18410-73
	1	240-625	3	ТУ 16.К71-269-97
	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	25-120	1	ГОСТ 18410-73
	4	150-240	1	ТУ 16.К71-269-97

АСШв




Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Шв

Область применения по ЕТУ

Прокладка в сырых помещениях (туннелях), в каналах, во взрывоопасных зонах

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
АСШв	1	240-800+2x1,5	1	ТУ 16.К71-269-97
	1	240-625	3	ТУ 16.К71-269-97
	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	25-120	1	ГОСТ 18410-73
	4	150-240	1	ТУ 16.К71-269-97

АСБ

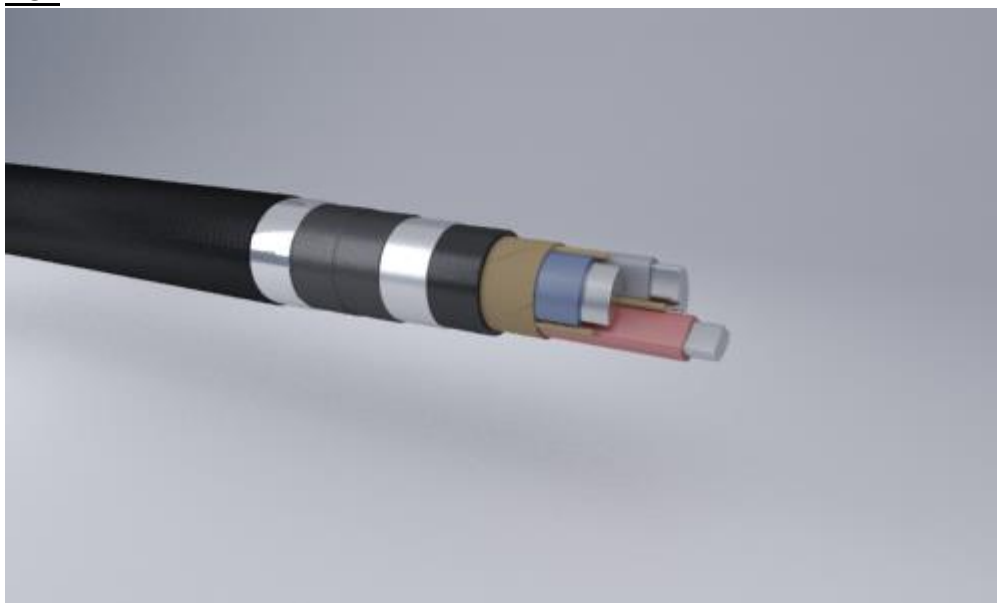


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Б

Область применения по ЕТУ

Прокладка в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
АСБ	1	240-800	1	ГОСТ 18410-73
	1	240-800+2х1,5	1	ТУ 16.К71-269-97
	1	240-625	3	ТУ 16.К71-269-97
	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	25-120	1	ГОСТ 18410-73
	4	150-240	1	ТУ 16.К71-269-97

АСБл

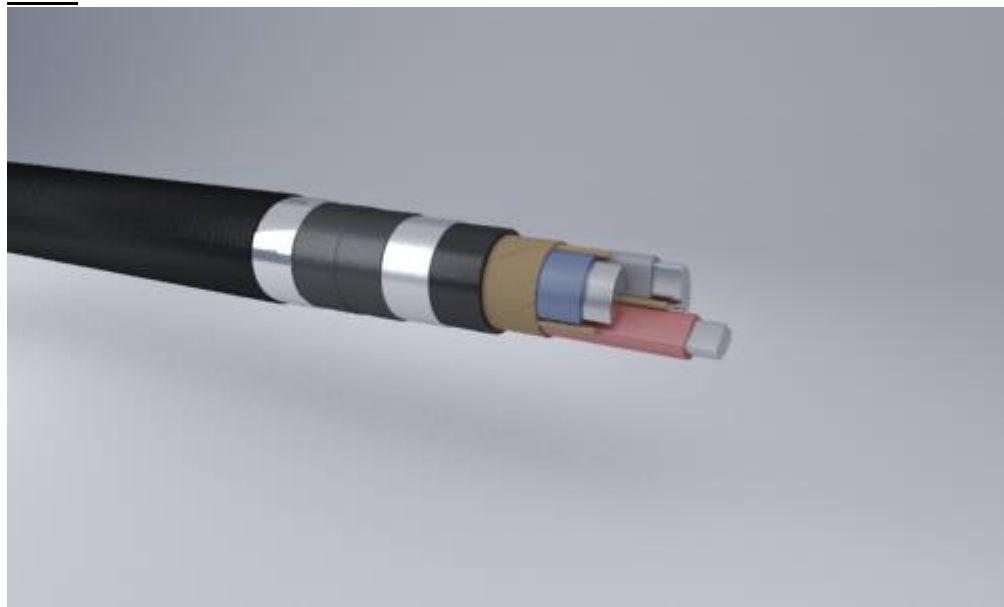


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Бл

Область применения по ЕТУ

Прокладка в земле (траншеях) со средней и высокой коррозионной активностью

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
АСБл	1	240-800	1	ГОСТ 18410-73
	1	240-800+2х1,5	1	ТУ 16.К71-269-97
	1	240-625	3	ТУ 16.К71-269-97
	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	25-120	1	ГОСТ 18410-73
	4	150-240	1	ТУ 16.К71-269-97

АСБ2л

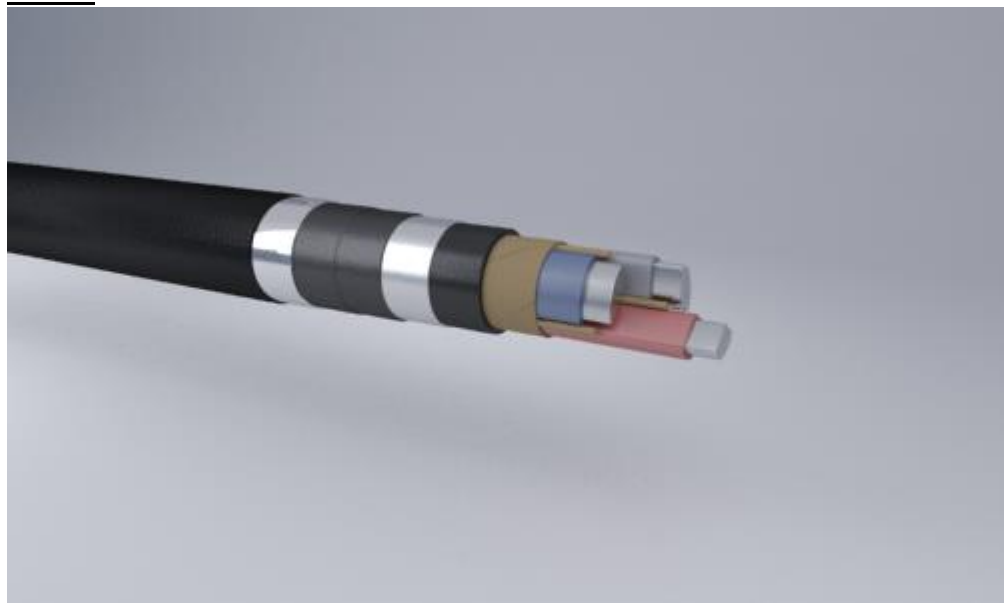


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Б2л

Область применения по ЕТУ

Прокладка в земле (траншеях) со средней и высокой коррозионной активностью

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
АСБ2л	1	240-800	1	ГОСТ 18410-73
	1	240-800+2х1,5	1	ТУ 16.К71-269-97
	1	240-625	3	ТУ 16.К71-269-97
	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	25-120	1	ГОСТ 18410-73
	4	150-240	1	ТУ 16.К71-269-97

АСБ2лГ

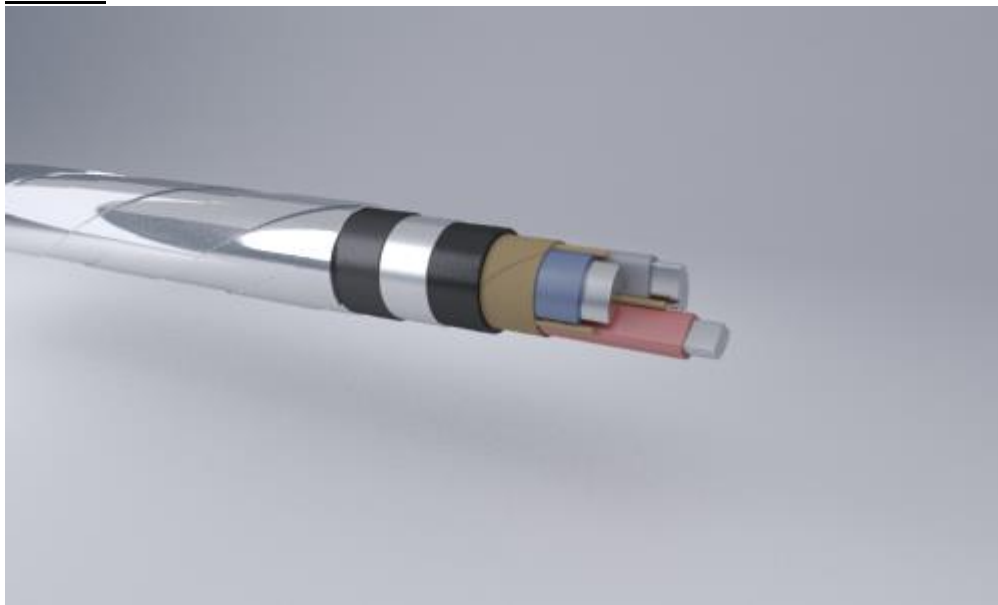


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Б2лГ

Область применения по ЕТУ

Прокладка в сырых помещениях (траншеях), каналах

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
АСБ2лГ	1	240-625	3	ТУ 16.К71-269-97
	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	50-240	1	ТУ 16.К71-269-97

АСБГ

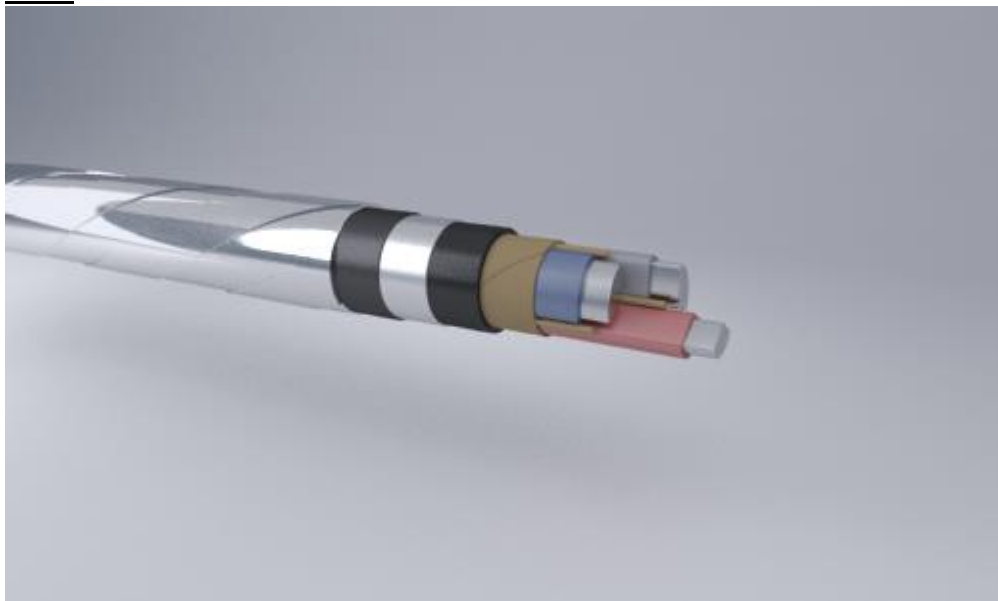


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БГ

Область применения по ЕТУ

Прокладка в помещениях и во взрывоопасных зонах

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
АСБГ	1	240-800	1	ГОСТ 18410-73
	1	240-625	3	ТУ 16.К71-269-97
	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	25-120	1	ГОСТ 18410-73
	4	150-240	1	ТУ 16.К71-269-97

АСБШв

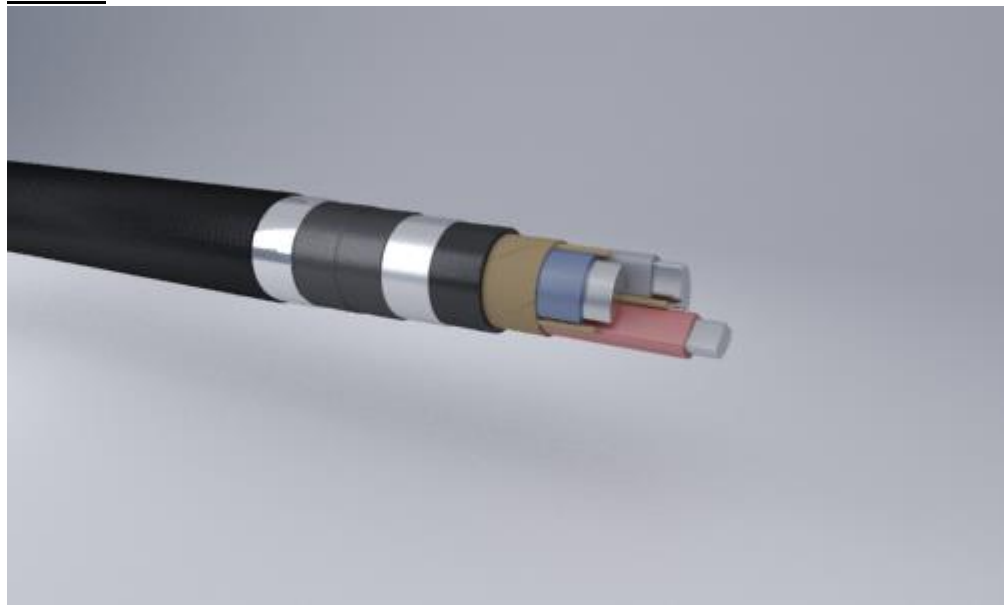


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БШв

Область применения по ЕТУ

Прокладка в помещениях, в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
АСБШв	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73

АСБ2лШв

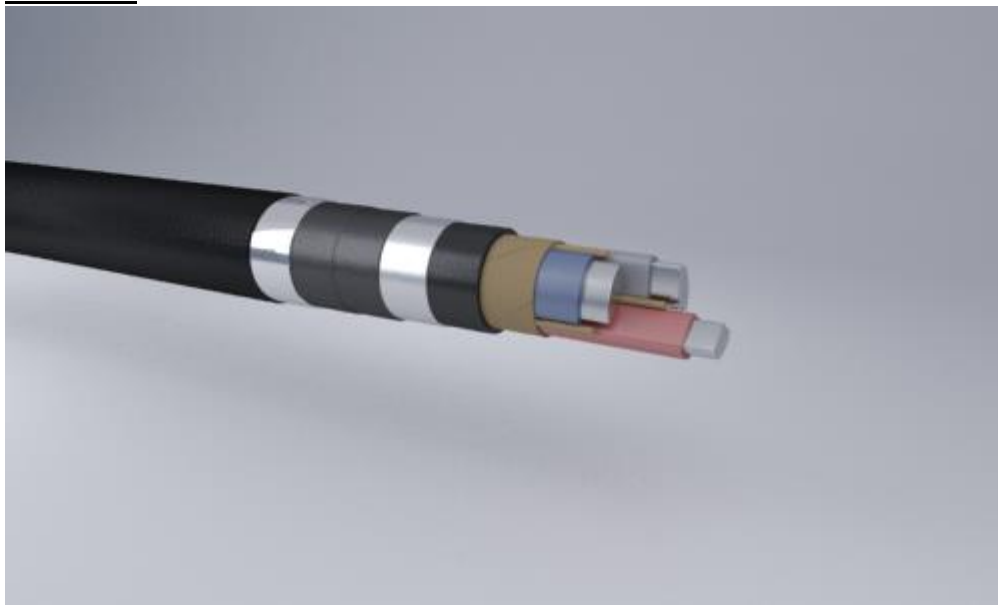


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Б2лШв

Область применения по ЕТУ

Прокладка в помещениях, в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью, в сырых помещениях

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
АСБ2лШв	1	240-625	3	ТУ 16.К71-269-97
	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	50-240	1	ТУ 16.К71-269-97

СГ

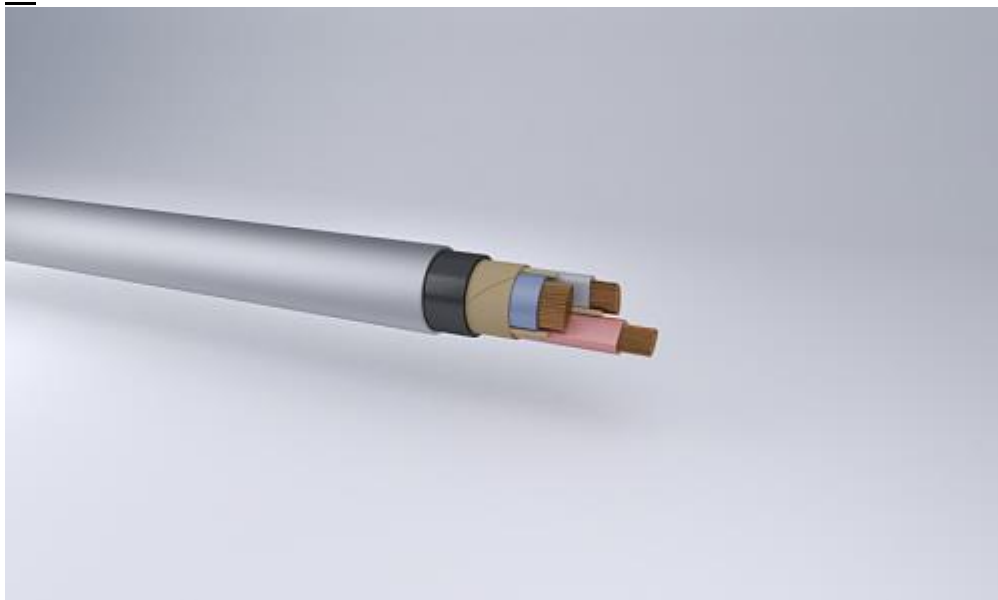


Кабели силовые с медной жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке без защитного покрова

Область применения по ЕТУ

Прокладка в помещениях и блоках

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
СГ	1	240-800	1	ГОСТ 18410-73
	1	240-625	3	ТУ 16.К71-269-97
	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	25-120	1	ГОСТ 18410-73
	4	150-240	1	ТУ 16.К71-269-97

СШв

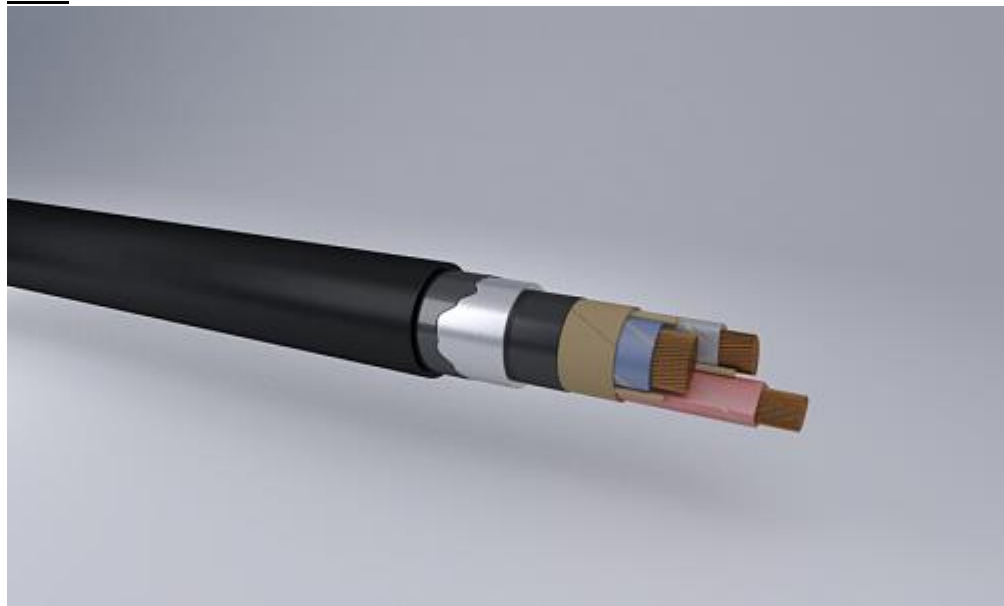


Кабели силовые с медной жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Шв

Область применения по ЕТУ

Прокладка во взрывоопасных зонах

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
СШв	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	25-120	1	ГОСТ 18410-73
	4	150-240	1	ТУ 16.К71-269-97

СБШв

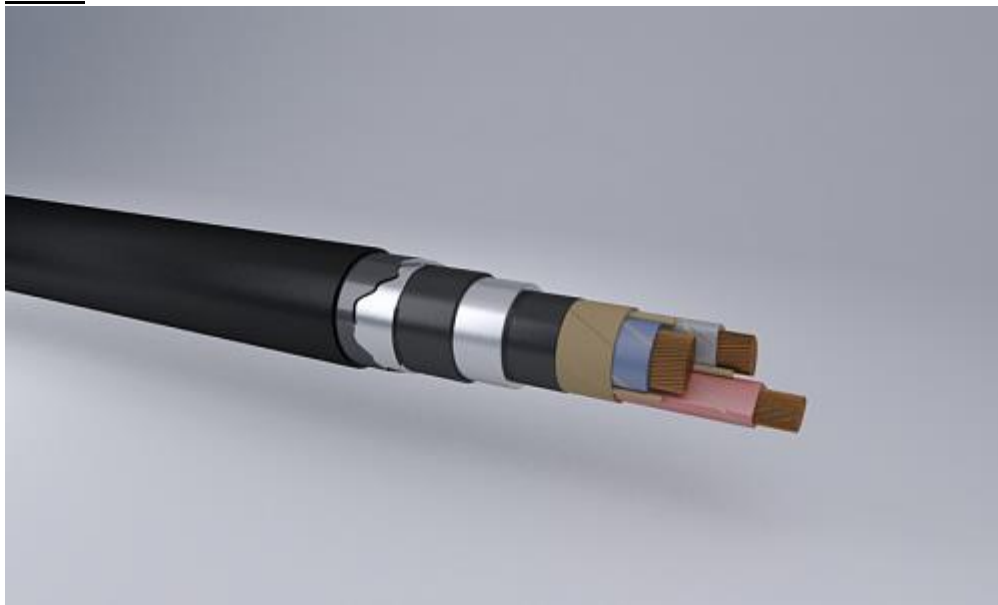


Кабели силовые с медной жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БШв

Область применения по ЕТУ

Прокладка во взрывоопасных зонах

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
СБШв	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	25-185	1	

СБ

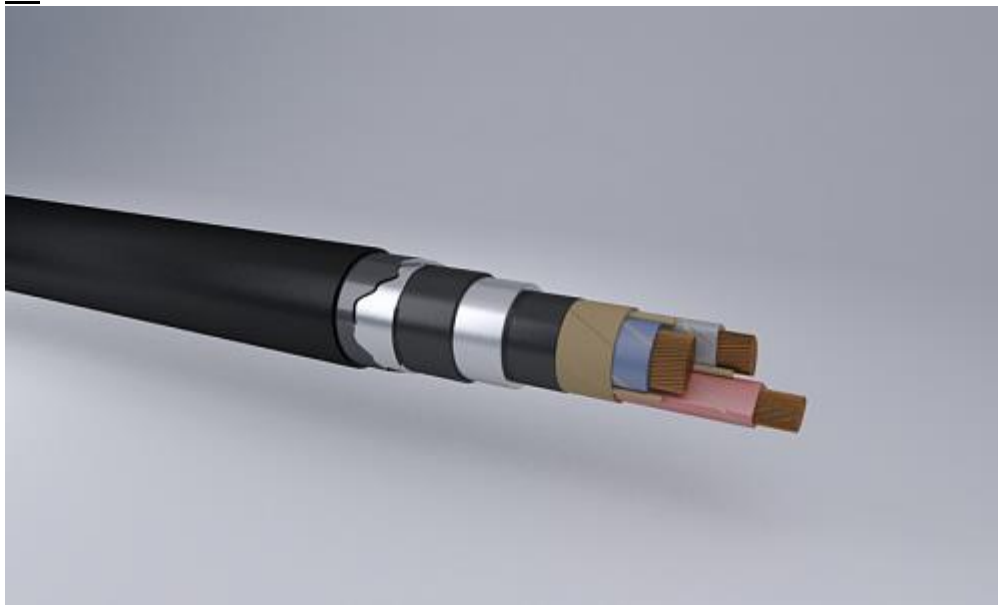


Кабели силовые с медной жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Б

Область применения по ЕТУ

Прокладка в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
СБ	1	240-800	1	ГОСТ 18410-73
	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	25-120	1	ГОСТ 18410-73
	4	150-240	1	ТУ 16.К71-269-97

СБл

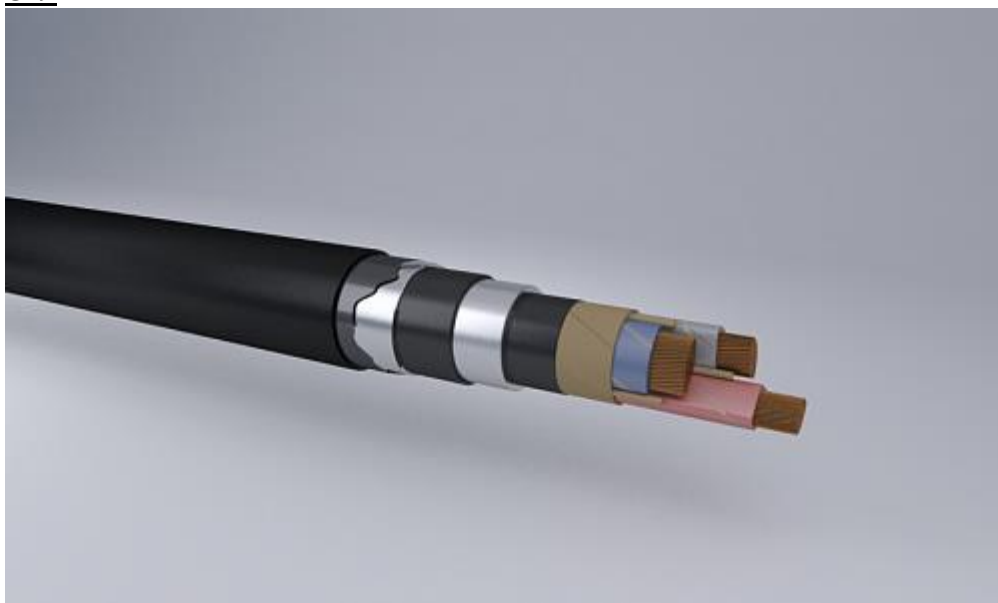

Кабели силовые с медной жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Бл

Область применения по ЕТУ

Прокладка в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
СБл	1	240-800	1	ГОСТ 18410-73
	1	240-625	3	ТУ 16.К71-269-97
	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	25-120	1	ГОСТ 18410-73
	4	150-240	1	ТУ 16.К71-269-97

СБ2л



Кабели силовые с медной жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Б2л

Область применения по ЕТУ

Прокладка в земле (траншеях) со средней и высокой коррозионной активностью

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
СБ2л	1	240-800	1	ГОСТ 18410-73

	1	240-625	3	ТУ 16.К71-269-97
	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	25-240	1	ГОСТ 18410-73

СБ2лГ



Кабели силовые с медной жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Б2лГ

Область применения по ЕТУ

Прокладка в помещениях (туннелях), каналах

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
СБ2лГ	1	240-625	3	ТУ 16.К71-269-97
	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	150-240	1	ТУ 16.К71-269-97

СБГ



Кабели силовые с медной жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БГ

Область применения по ЕТУ

Прокладка в помещениях во взрывоопасных зонах

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
СБГ	1	240-800	1	ГОСТ 18410-73
	1	240-625	3	ТУ 16.К71-269-97
	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73
	4	25-120	1	ГОСТ 18410-73
	4	150-240	1	ТУ 16.К71-269-97

СБлШв



Кабели силовые с медной жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлШв

Область применения по ЕТУ

Прокладка в сырых помещениях (каналах), туннелях

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
СБлШв	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73

СБ2лШв




Кабели силовые с медной жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Б2лШв

Область применения по ЕТУ

Прокладка в сырых помещениях (каналах), туннелях

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
СБ2лШв	3	25-240	1, 6, 10	ГОСТ 18410-73

ЦААШв

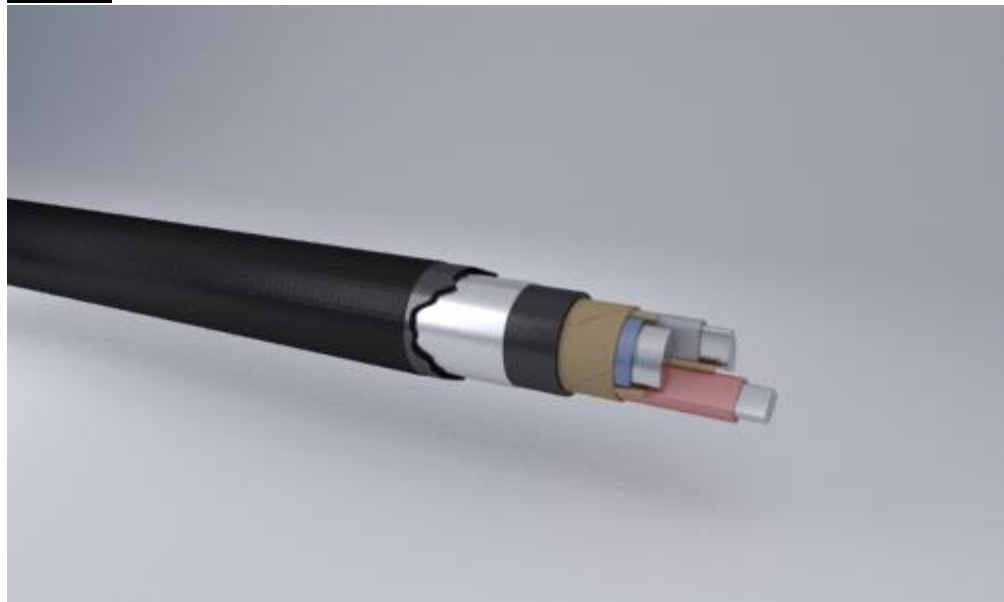


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа Шв

Область применения по ЕТУ

Прокладка в земле (траншеях), в помещениях (туннелях), каналах, шахтах, коллекторах, на эстакадах, во взрывоопасных зонах без ограничения в разности уровней прокладки

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
ЦААШв	3	25-185	6, 10	ГОСТ 18410-73
	3	240	6,10	ТТ-И-59-2007
	4	25-240	1	ТТ-И-46-2005

ЦААБлГ

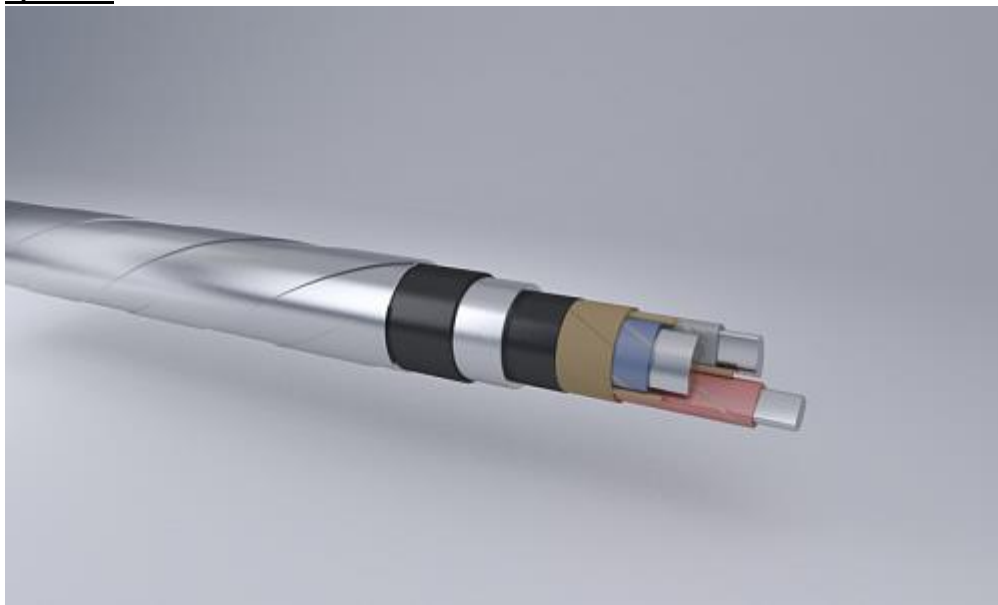


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа БлГ

Область применения по ЕТУ

Прокладка в помещениях (туннелях), каналах, шахтах, коллекторах, на эстакадах, во взрывоопасных зонах без ограничения в разности уровней прокладки

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ЦААБлГ	3	25-185	6, 10	ГОСТ 18410-73
	3	240	6, 10	ТТ-И-59-2007
	4	25-240	1	ТТ-И-46-2005

ЦААБнлГ

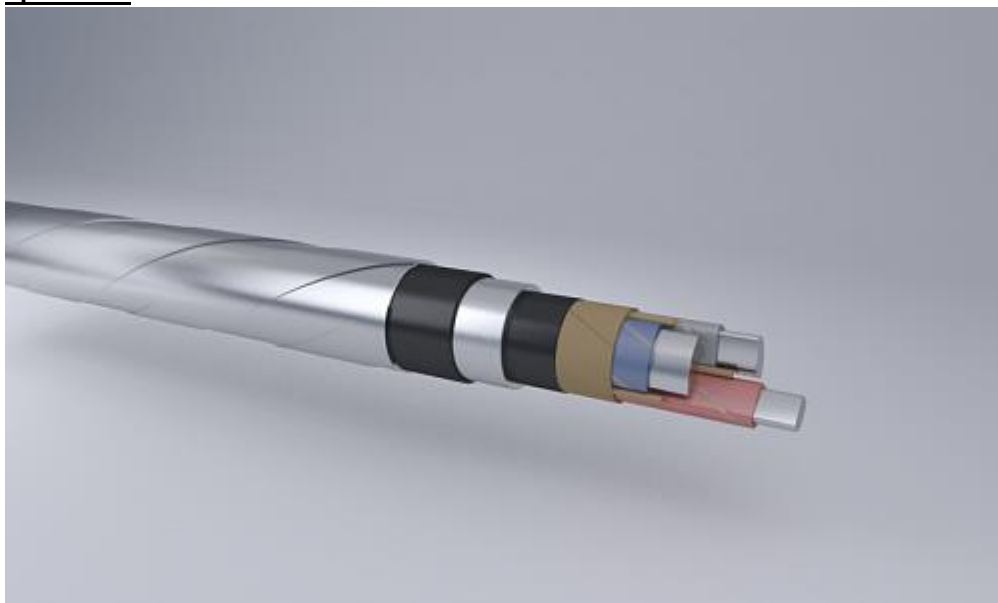


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа БнлГ

Область применения по ЕТУ

Прокладка в пожароопасных помещениях при возможности механических повреждений без ограничения в разности уровней прокладки

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ЦААБнлГ	3	50-185	6, 10	ГОСТ 18410-73
	3	240	6, 10	ТТ-И-59-2007
	4	50-240	1	ТТ-И-46-2005

ЦААБл

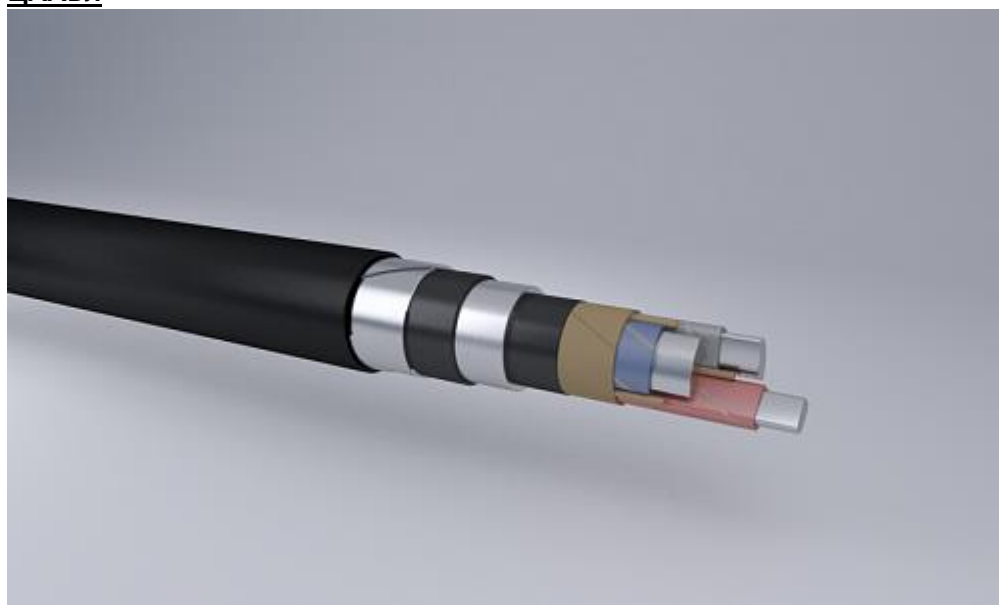


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа Бл

Область применения по ЕТУ

Прокладка в земле (траншеях), с низкой и средней коррозионной активностью без ограничения в разности уровней прокладки

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ЦААБл	3	25-185	6, 10	ГОСТ 18410-73
	3	240	6, 10	ТТ-И-59-2007
	4	25-240	1	ТТ-И-46-2005

ЦААБ2л

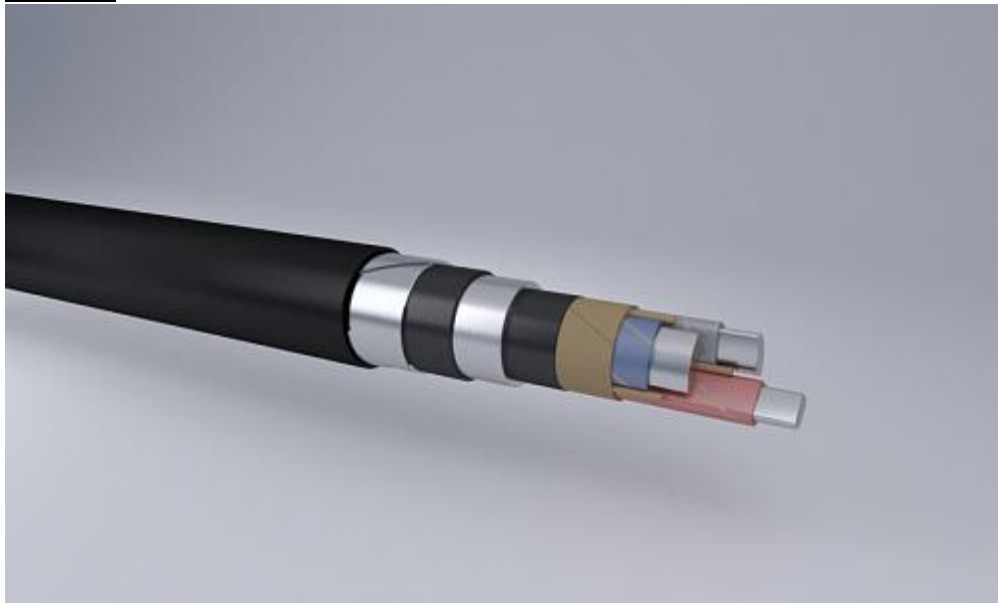


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа Б2л

Область применения по ЕТУ

Прокладка в земле (траншеях), с высокой коррозионной активностью без ограничения в разности уровней прокладки

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ЦААБ2л	3	25-185	6, 10	ГОСТ 18410-73
	3	240	6, 10	ТТ-И-59-2007
	4	25-240	1	ТТ-И-46-2005

ЦАСШв

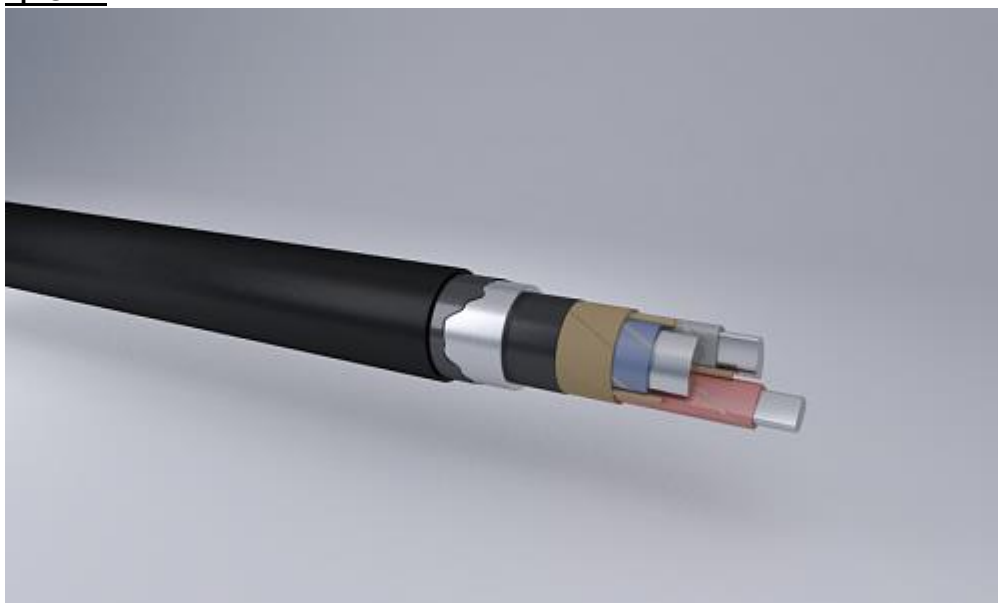


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Шв

Область применения по ЕТУ

Прокладка в сырых помещениях (туннелях), в каналах, во взрывоопасных зонах без ограничения в разности уровней прокладки

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ЦАСШв	3	25-185	6, 10	ГОСТ 18410-73
	3	240	6, 10	ТТ-И-59-2007
	4	25-240	1	ТТ-И-46-2005

ЦАСБШв

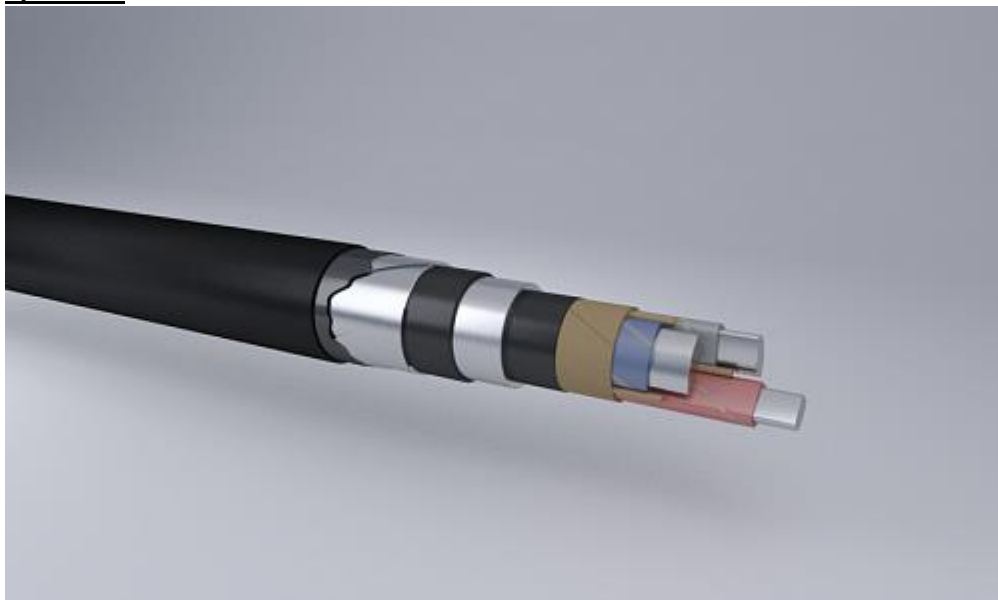


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БШв

Область применения по ЕТУ

Прокладка в помещениях, в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью без ограничения в разности уровней прокладки

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ЦАСБШв	3	25-185	6, 10	ГОСТ 18410-73
	3	240	6, 10	ТТ-И-59-2007
	4	25-240	1	ТТ-И-46-2005

ЦАСБ

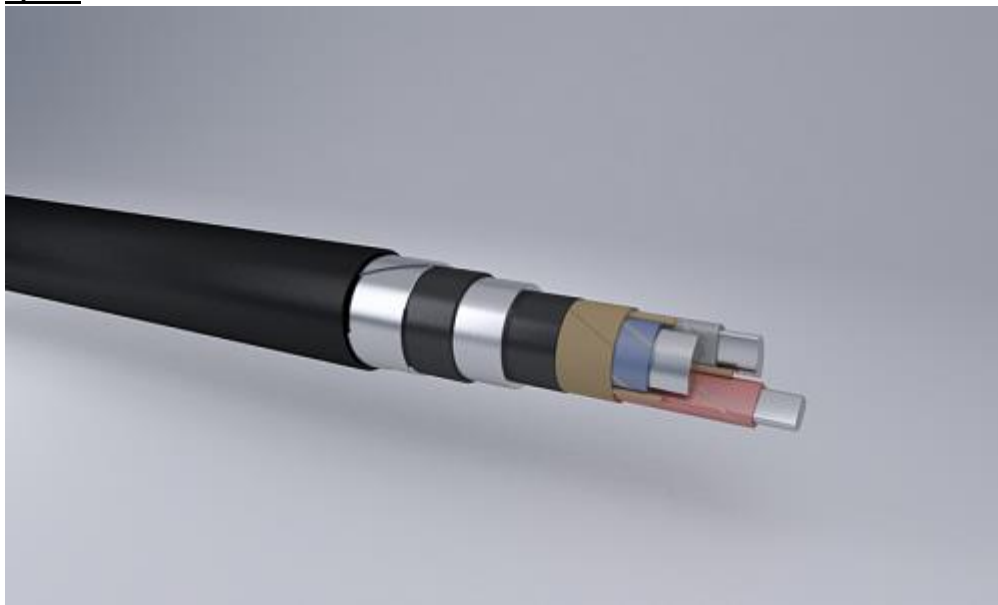


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Б

Область применения по ЕТУ

Прокладка в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью без ограничения в разности уровней прокладки

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ЦАСБ	3	25-185	6, 10	ГОСТ 18410-73
	3	240	6, 10	ТТ-И-59-2007
	4	25-240	1	ТТ-И-46-2005

ЦАСБл

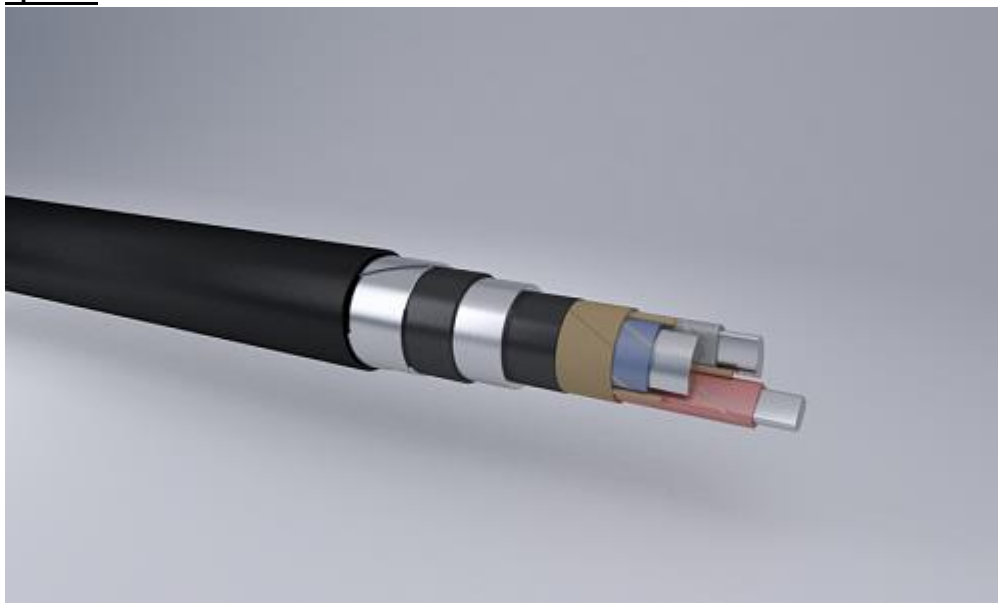


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Бл

Область применения по ЕТУ

Прокладка в помещениях (туннелях), каналах, шахтах, коллекторах, на эстакадах, во взрывоопасных зонах

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ЦАСБл	3	25-185	6, 10	ГОСТ 18410-73
	3	240	6, 10	ТТ-И-59-2007
	4	25-240	1	ТТ-И-46-2005

ЦАСБ2л

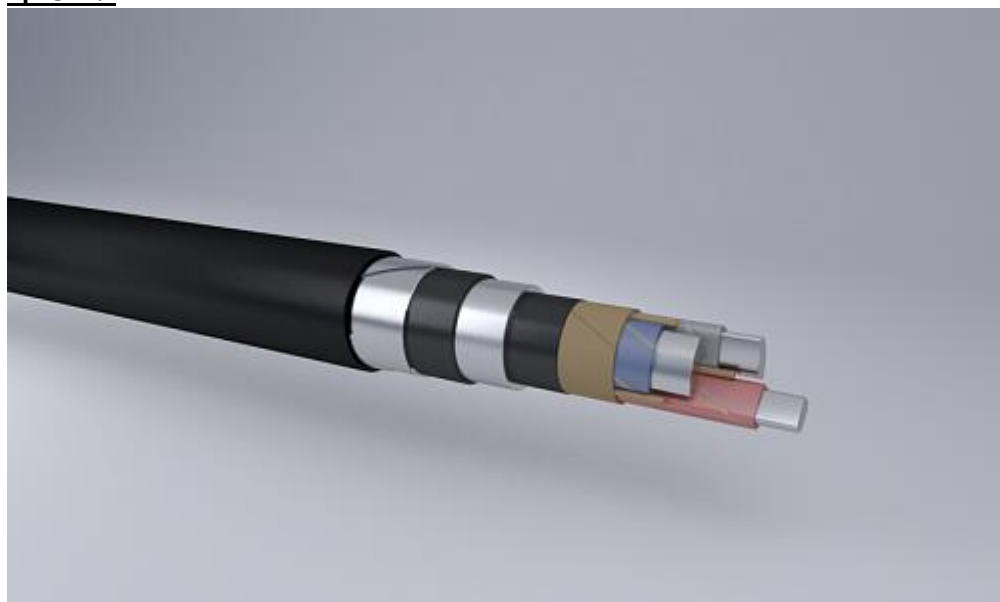


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Б2л

Область применения по ЕТУ

Прокладка в земле (траншеях) с высокой и средней коррозионной активностью без ограничения в разности уровней прокладки

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ЦАСБ2л	3	25-185	6, 10	ГОСТ 18410-73
	3	240	6, 10	ТТ-И-59-2007
	4	25-240	1	ТТ-И-46-2005

ЦАСБГ

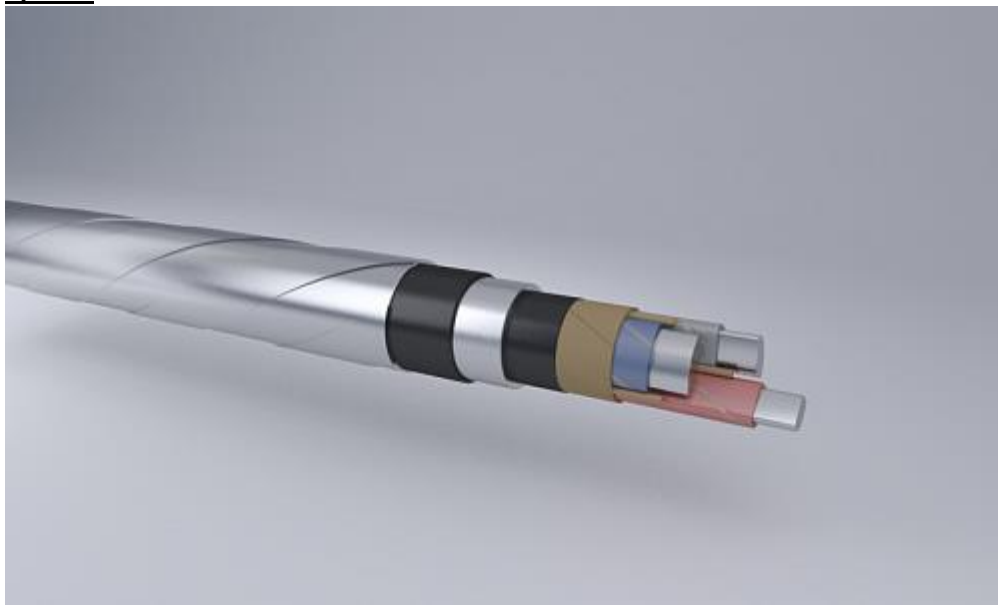


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БГ

Область применения по ЕТУ

Прокладка в помещениях, во взрывоопасных зонах без ограничения в разности уровней прокладки

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ЦАСБГ	3	25-185	6, 10	ГОСТ 18410-73
	3	240	6, 10	ТТ-И-59-2007
	4	25-240	1	ТТ-И-46-2005

ЦАСБлШв

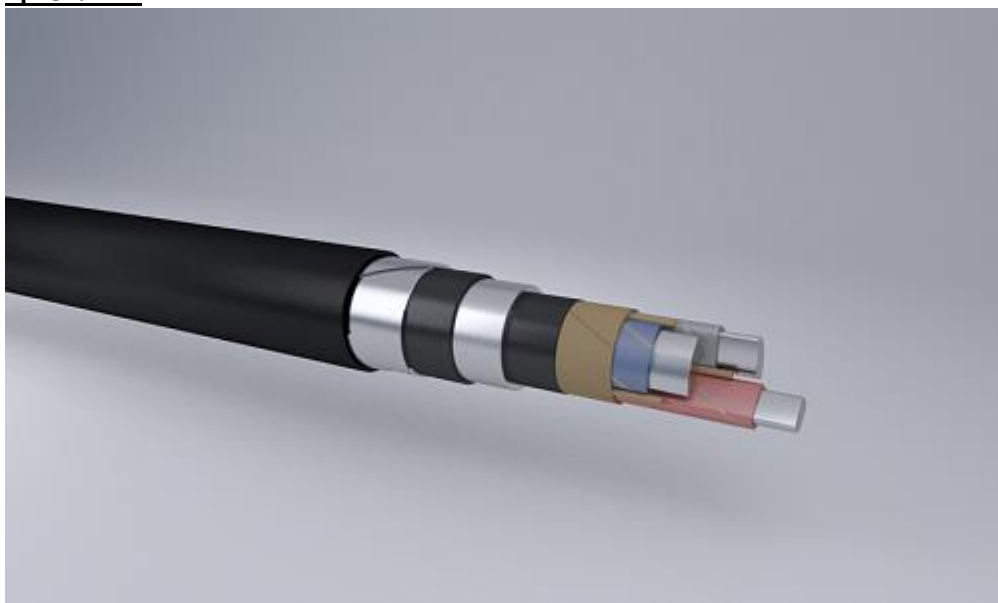


Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлШв

Область применения по ЕТУ

Прокладка в помещениях, в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью без ограничения в разности уровней прокладки

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ЦАСБШв	3	25-185	6, 10	ГОСТ 18410-73
	3	240	6, 10	ТТ-И-59-2007
	4	25-240	1	ТТ-И-46-2005

ЦСШв

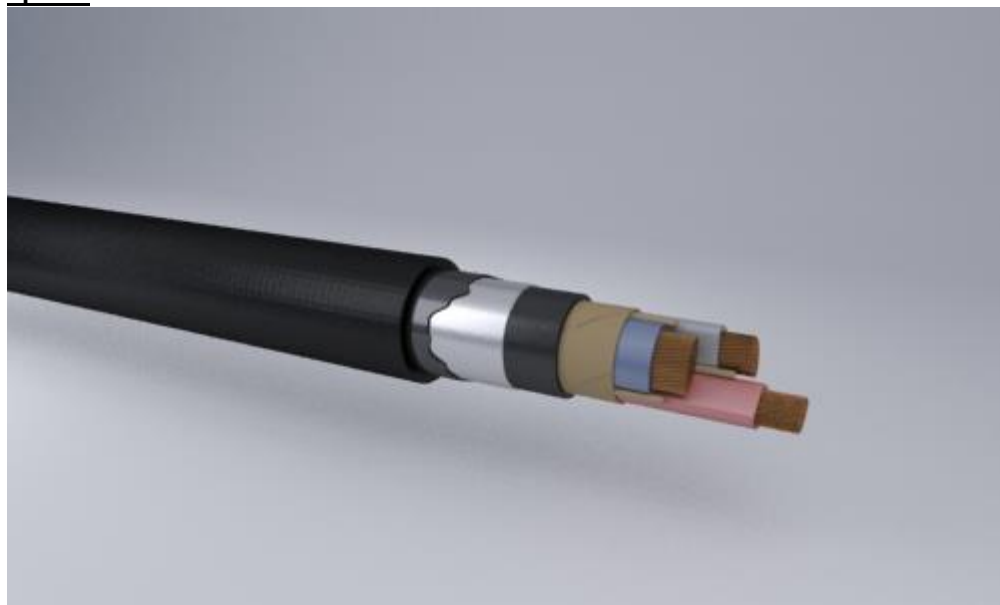


Кабели силовые с медной жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Шв

Область применения по ЕТУ

Прокладка во взрывоопасных зонах без ограничения в разности уровней прокладки

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ЦСШв	3	25-185	6, 10	ГОСТ 18410-73
	3	240	6, 10	ТТ-И-59-2007
	4	25-240	1	ТТ-И-46-2005

ЦСБШв

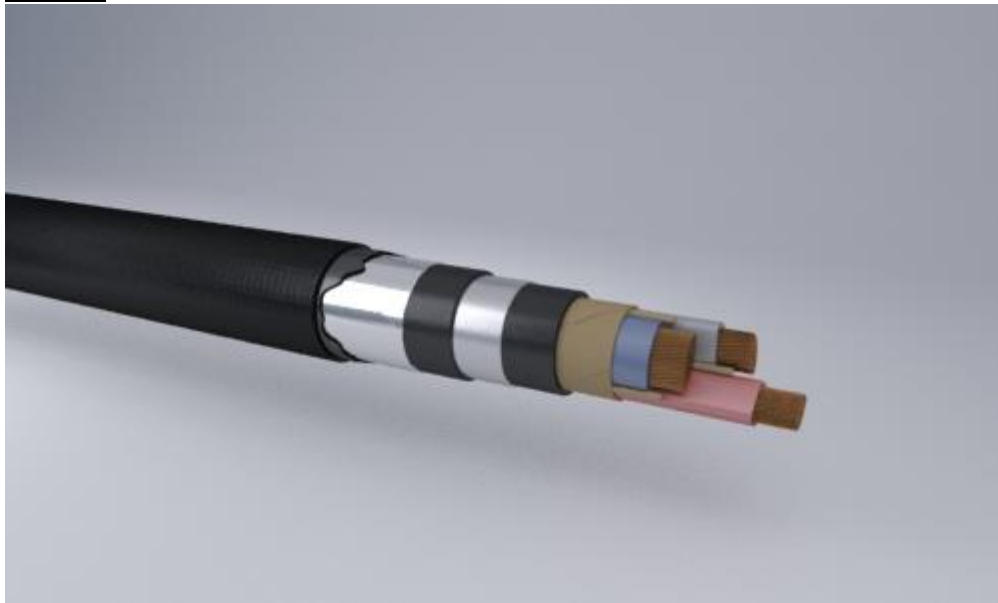


Кабели силовые с медной жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БШв

Область применения по ЕТУ

Прокладка во взрывоопасных зонах без ограничения в разности уровней прокладки

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ЦСБШв	3	25-185	6, 10	ГОСТ 18410-73
	3	240	6, 10	ТТ-И-59-2007
	4	25-240	1	ТТ-И-46-2005

ЦСБ

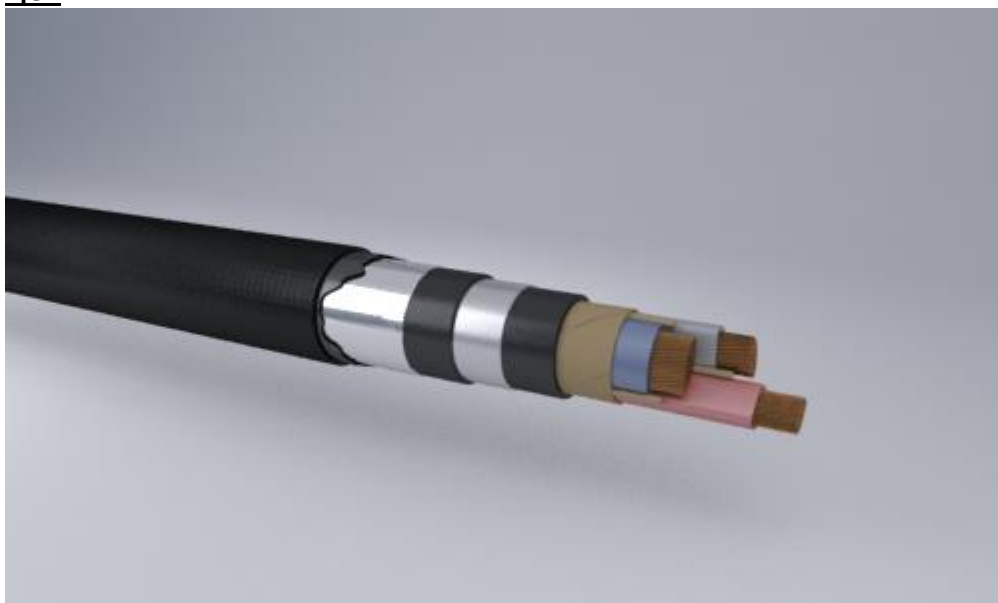


Кабели силовые с медной жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Б

Область применения по ЕТУ

Прокладка в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью без ограничения в разности уровней прокладки

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ЦСБ	3	25-185	6, 10	ГОСТ 18410-73
	3	240	6, 10	ТТ-И-59-2007
	4	25-240	1	ТТ-И-46-2005

ЦСБл

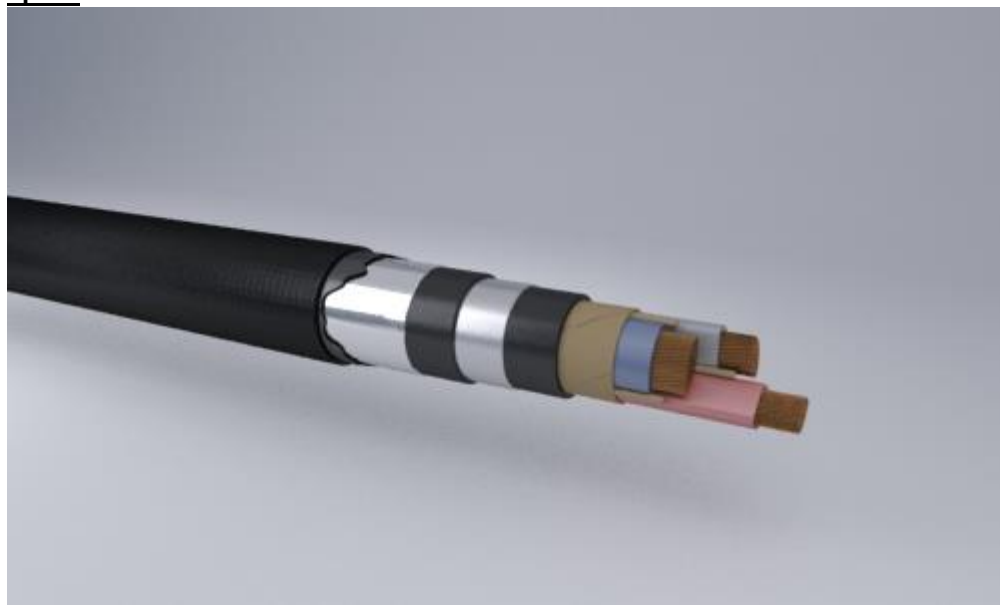


Кабели силовые с медной жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Бл

Область применения по ЕТУ

Прокладка в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью без ограничения в разности уровней прокладки

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ЦСБл	3	25-185	6, 10	ГОСТ 18410-73
	3	240	6, 10	ТТ-И-59-2007
	4	25-240	1	ТТ-И-46-2005

ЦСБ2л

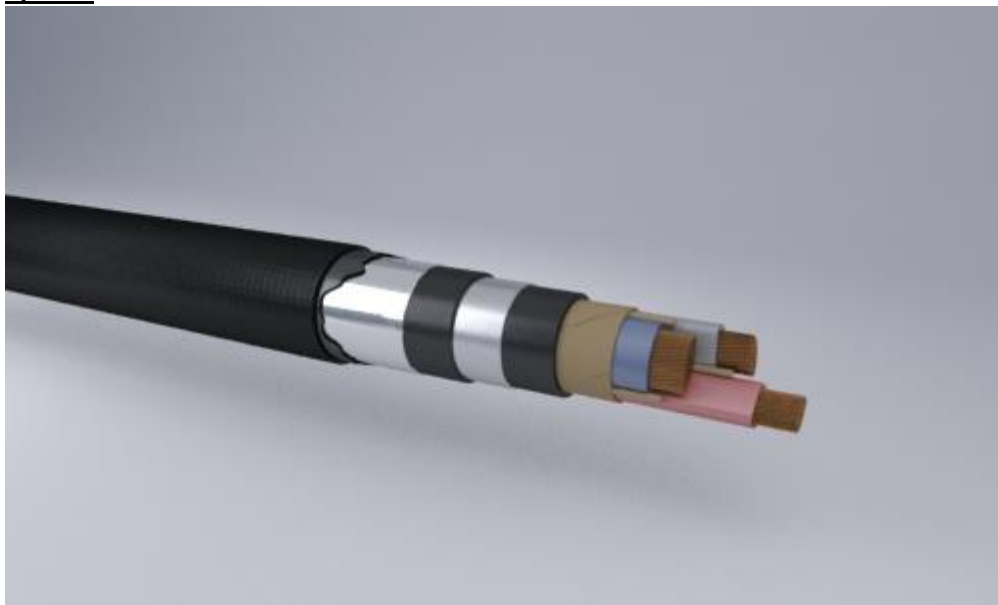


Кабели силовые с медной жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Б2л

Область применения по ЕТУ

Прокладка в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью без ограничения в разности уровней прокладки

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм ²	Номинальное напряжение, кВ	НД
ЦСБ2л	3	25-185	6, 10	ГОСТ 18410-73
	3	240	6, 10	ТТ-И-59-2007
	4	25-240	1	ТТ-И-46-2005

ЦСБГ

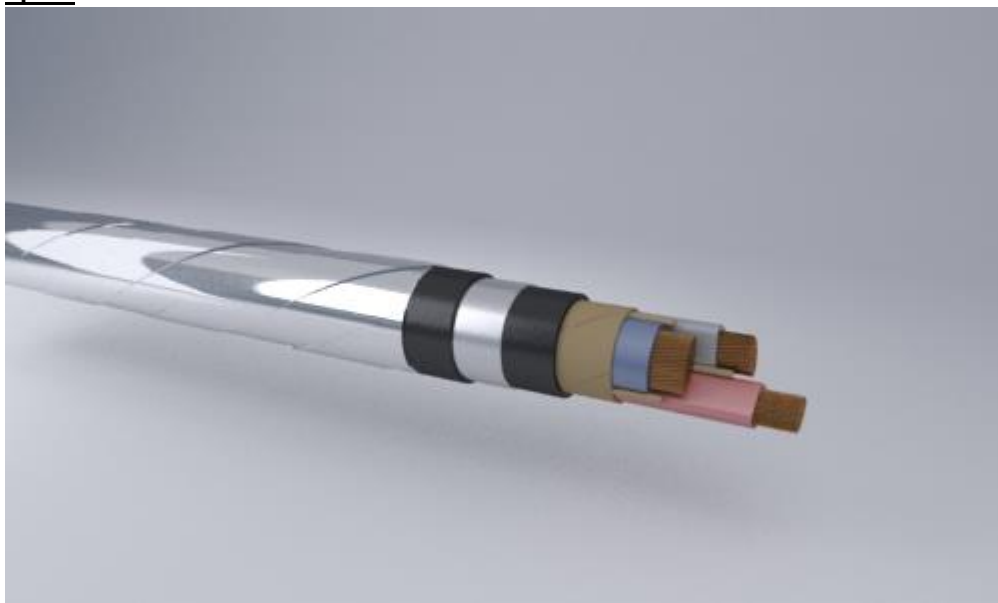


Кабели силовые с медной жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БГ

Область применения по ЕТУ

Прокладка в помещениях во взрывоопасных зонах без ограничения в разности уровней прокладки

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
ЦСБГ	3	25-185	6, 10	ГОСТ 18410-73
	3	240	6, 10	ТТ-И-59-2007
	4	25-240	1	ТТ-И-46-2005

ЦСБлШв

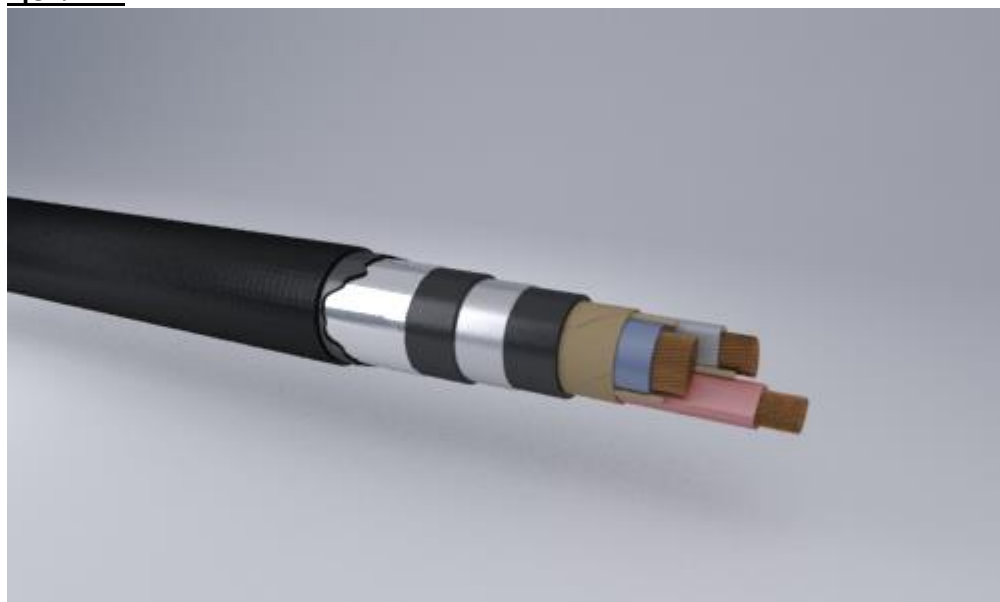

Кабели силовые с медной жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа БлШв

Область применения по ЕТУ

Прокладка в сырых помещениях (каналах), туннелях без ограничения в разности уровней прокладки

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
ЦСБлШв	3	25-185	6, 10	ГОСТ 18410-73
	3	240	6, 10	ТТ-И-59-2007
	4	25-240	1	ТТ-И-46-2005

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbk@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.moskabel.nt-rt.ru