По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbk@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.moskabel.nt-rt.ru

Контрольные, гибкие и шахтные кабели Москабель

КШВБШв / КГШВБШв

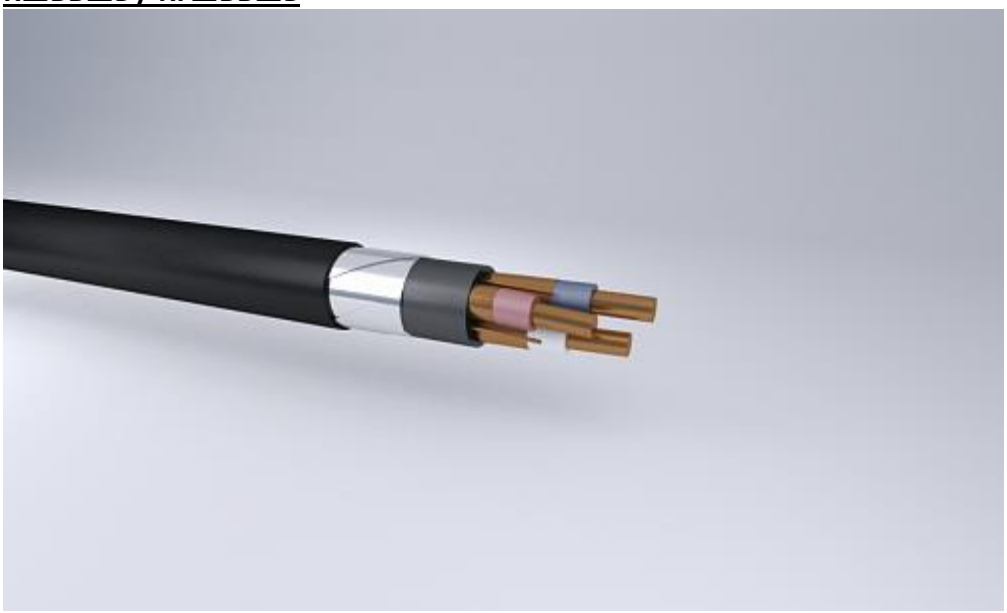

Кабели шахтные с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с защитным покровом типа БШв, также с гибкой жилой

Область применения по ЕТУ

Прокладка в горизонтальных и наклонных выработках при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
КШВБШв/ КГШВБШв	3 основных 1 заземлен	25-240 10-50	6	ТУ 3533-113-05758679-2014

КШВБШвнг(А)-LS / КГШВБШвнг (А)-LS

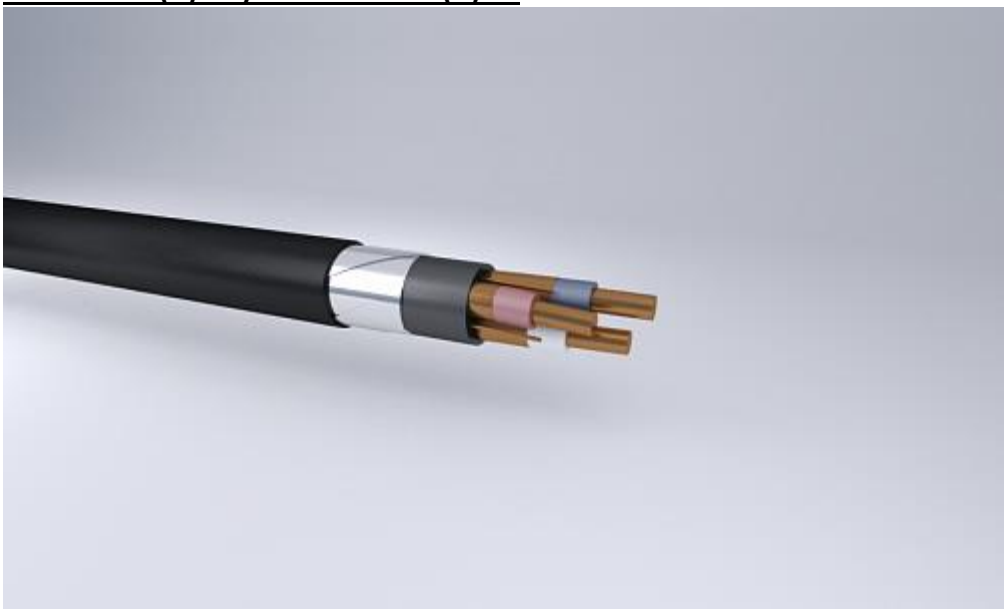

Кабели шахтные с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированные,также с гибкой жилой (Г)

Область применения по ЕТУ

Прокладка в горизонтальных и наклонных выработках при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
КШВБШвнг(А)-LS / КГШВБШвнг (А)-LS	3 основных 1 заземлен	25-240 10-50	6	ТУ 3533-113-05758679-2014

КШВБШвнг(А)-FRLS / КГШВБШвнг (А)-FRLS

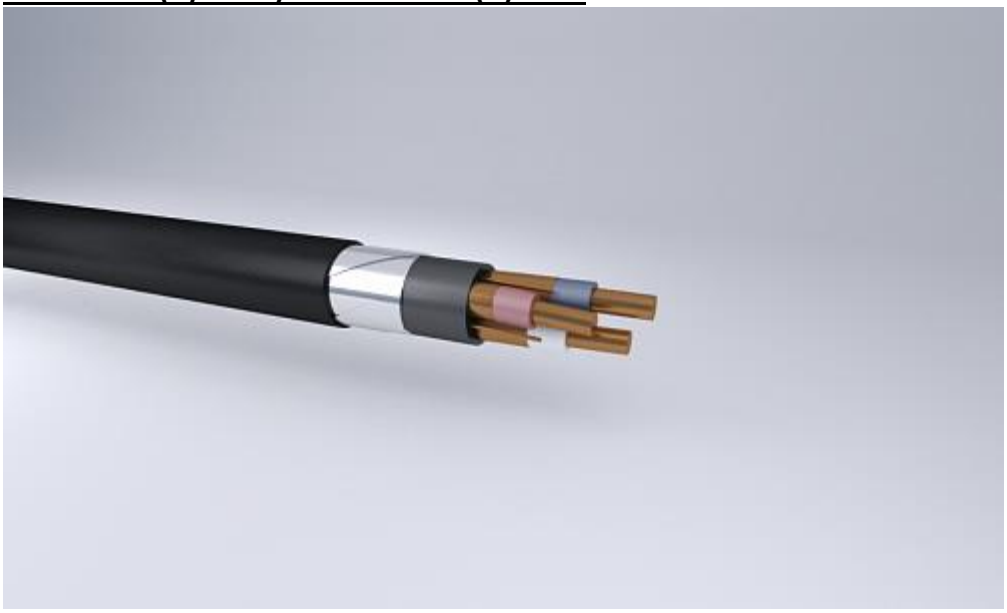

Кабели шахтные с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с огнестойким барьером, бронированные, также с гибкой жилой

Область применения по ЕТУ

Прокладка в горизонтальных и наклонных выработках при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
КШВБШвнг(А)-FRLS / КГШВБШвнг (А)-FRLS	3 основных 1 заземлен	25-240 10-50	6	ТУ 3533-113-05758679-2014

КШВБШвнг(А)-LSLTx

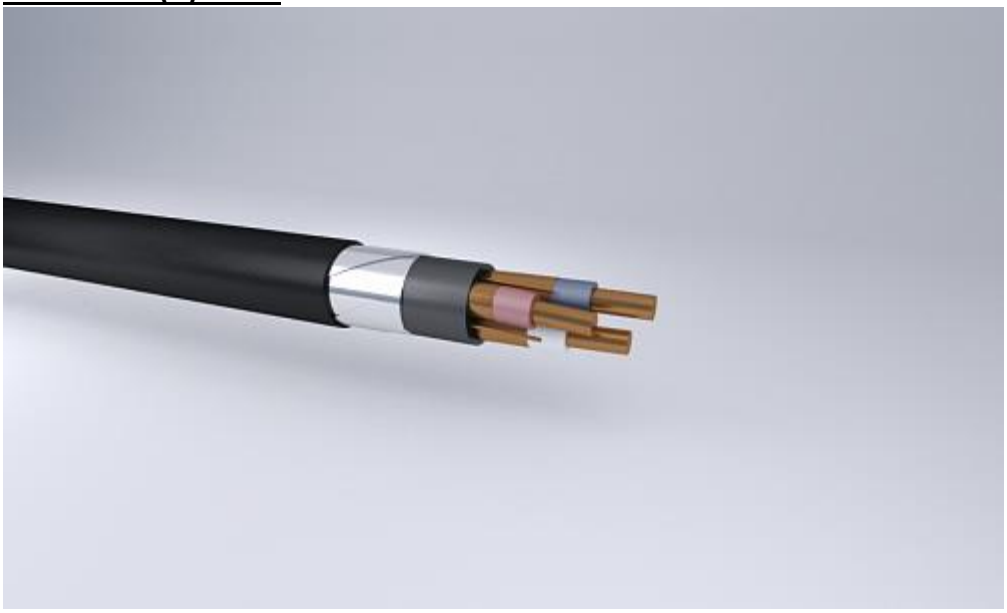

Кабели шахтные с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения, бронировнные

Область применения по ЕТУ

Прокладка в горизонтальных и наклонных выработках при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
КШВБШвнг(А)-LSLTx	3 основных 1 заземлен	25-240 10-50	6	ТУ 3533-113-05758679-2014

КШВБШвнг(А)-FRLSLTx

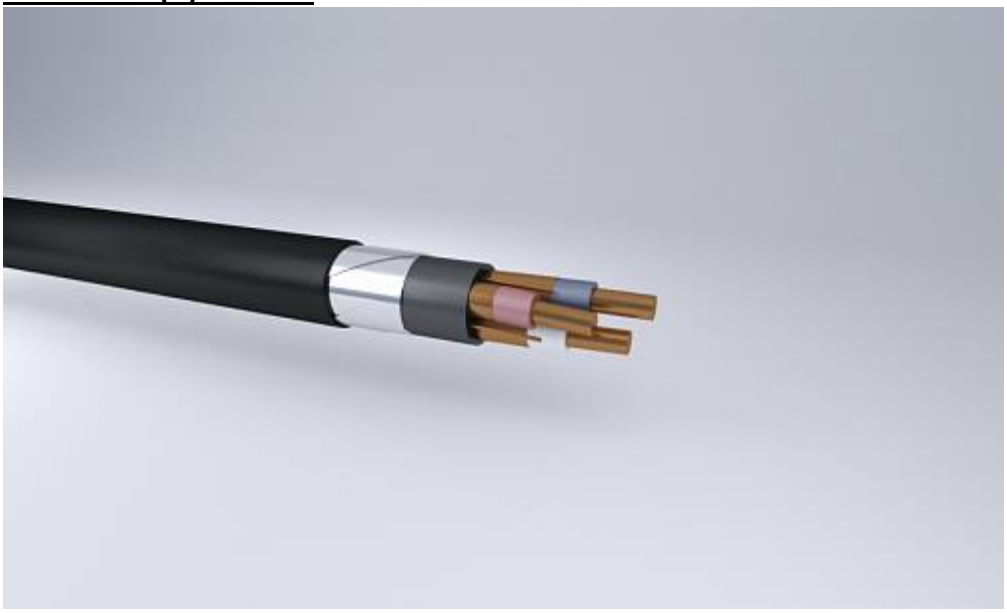

Кабели шахтные с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения, бронированные,с огнестойким барьером

Область применения по ЕТУ

Прокладка в горизонтальных и наклонных выработках при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
КШВБШвнг(А)-LSLTx	3 основных 1 заземлен	25-240 10-50	6	ТУ 3533-113-05758679-2014

КГ

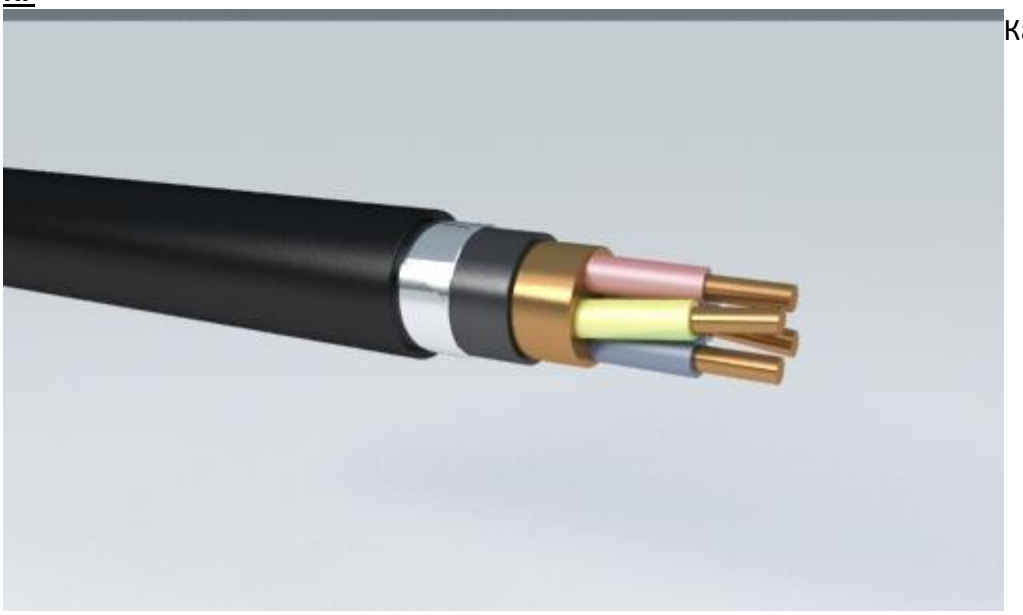

Кабели силовые гибкие с изоляцией из термоэластопласта

Область применения по ЕТУ

Нестационарная прокладка на воздухе

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм²	Номинальное напряжение, кВ	НД
КГ	1	2,5-400	0,38; 0,66	ТУ 3533-115-05758679-2014
	2	0,75-240		
	3	0,75-240		
	4	0,75-240		
	5	0,75-240		

КГ-ХЛ

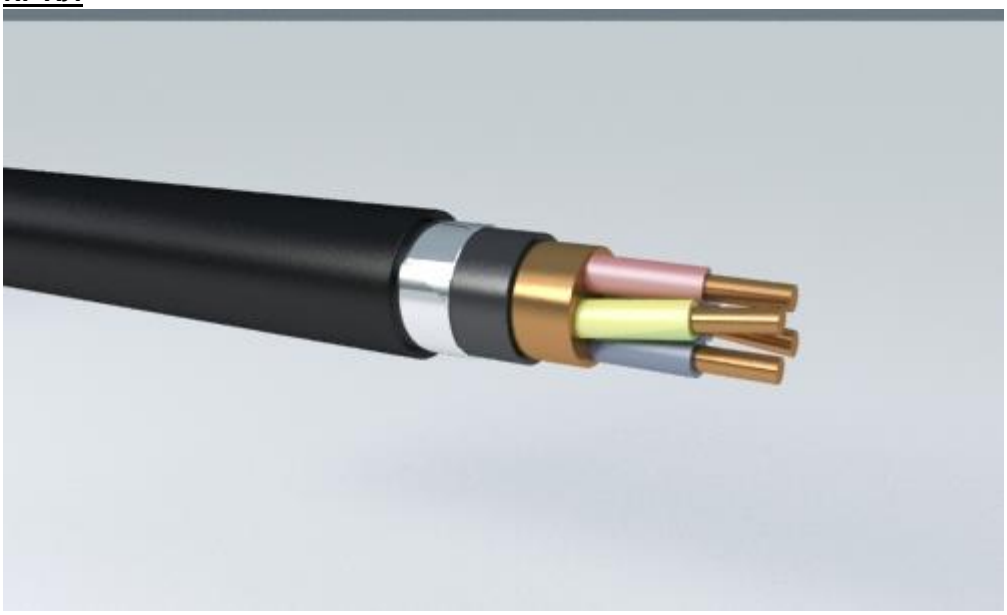

Кабели силовые гибкие с изоляцией из термоэластопласта в холодостойком исполнении

Область применения по ЕТУ

Нестационарная прокладка на воздухе в холодном климате

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм^2	Номинальное напряжение, кВ	НД
КГ-ХЛ	1	2,5-400	0,38; 0,66	ТУ 3533-115-05758679-2014
	2	0,75-240		
	3	0,75-240		
	4	0,75-240		
	5	0,75-240		

КППГнг(А)-HF

Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов

Область применения по ЕТУ

Для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
КППГнг(А)-HF	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52	1; 1,5; 2,5	0,66	ТУ 16.К71-304-2001
	4; 7; 10	4; 6		

КППГнг(А)-FRHF

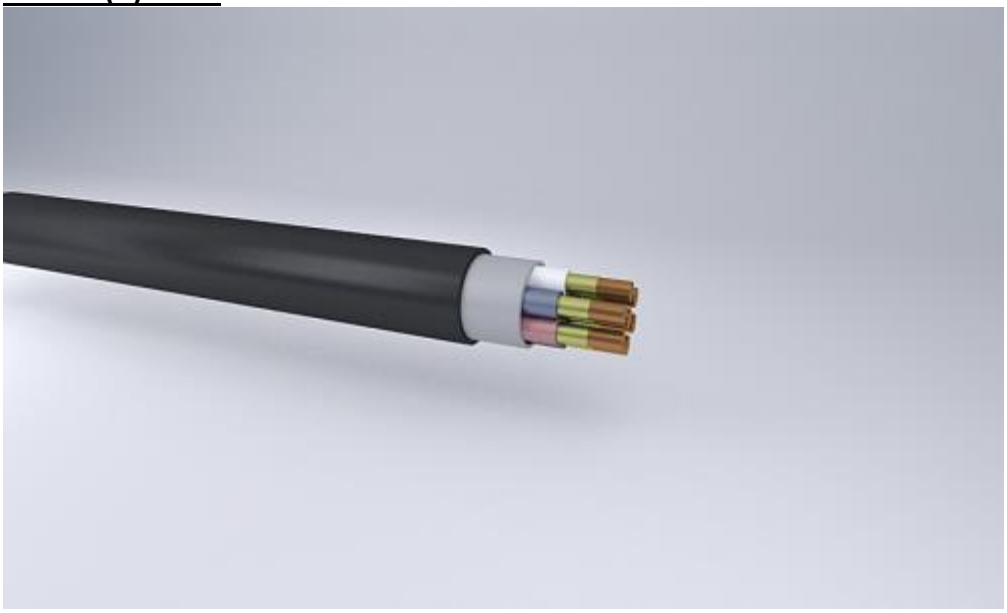

Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с огнестойким барьером

Область применения по ЕТУ

Кабели предназначены для эксплуатации в и помещениях, в сооружениях метрополитена, в том числе в пожароопасных и взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
КППГнг(А)-FRHF	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52	1; 1,5; 2,5	0,66	ТУ 16.К71-339-2001
	4; 7; 10	4; 6		

КППГнг(А)-FRHF-180

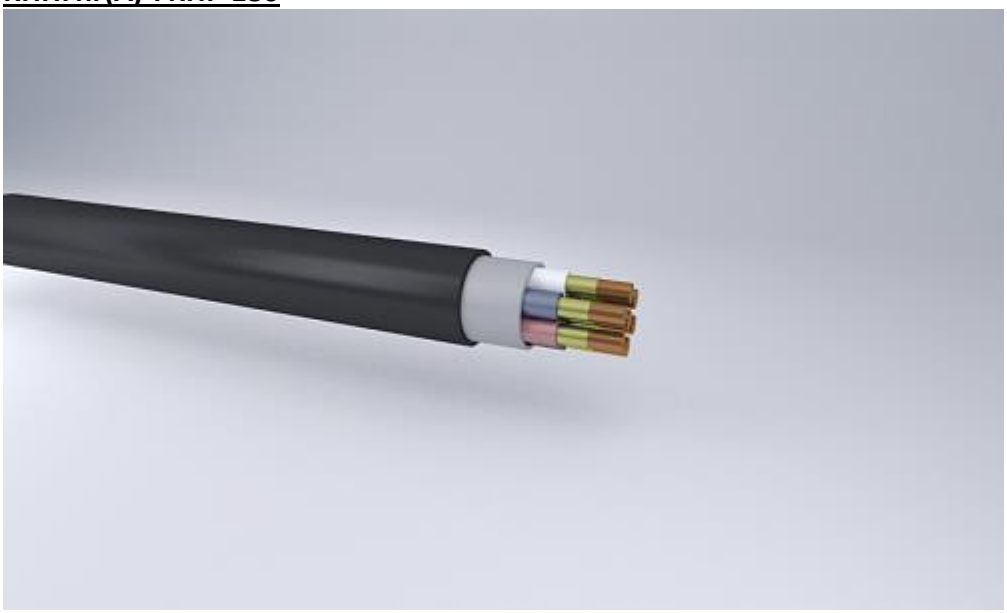

Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с огнестойким барьером

Область применения по ЕТУ

Кабели предназначены для эксплуатации в и помещениях, в сооружениях метрополитена, в том числе в пожароопасных и взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
КППГнг(А)-FRHF-180	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52	1; 1,5	0,66	ТУ 3533-098-05758629-2005
	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37	2,5		
	4; 7; 10	4; 6		

КВВГнг(А)-FRLSLTx

Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, с огнестойкими барьерами

Область применения по ЕТУ

Групповая прокладка в пожароопасных помещениях классов функциональной пожарной опасности Ф1—Ф3, в т.ч.в зданиях с большим скоплением людей и на объектах АЭС при условии отсутствия опасности механических повреждений

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
КВВГнг(А)-FRLSLTx	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52	1; 1,5	0,66	ТУ 16.К71-337-2004
	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37	2,5		
	4; 7; 10	4; 6		

КВВГнг(А)-FRLS-180

Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с огнестойкими барьерами

Область применения по ЕТУ

Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе пожарных и для объектов использования атомной энергии системах АС классов 3 и 4 классификации ОПБ-88

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
КВВГнг(А)-FRLS-180	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52	1; 1,5	0,66	ТУ 3533-098-05758629-2005
	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37	2,5		
	4; 7; 10	4; 6		

КВББВнг(А)-FRLS-180

Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с огнестойкими барьерами,бронированные

Область применения по ЕТУ

Кабели предназначены для эксплуатации в и помещениях, в сооружениях метрополитена, в том числе в пожароопасных и взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
КВББВнг(А)-FRLS-180	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52	1; 1,5	0,66	ТУ 3533-098-05758629-2005
	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37	2,5		
	4; 7; 10	4; 6		

КВВГЭнг(А)-FRLS

Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с огнестойкими барьерами,экранированные

Область применения по ЕТУ

Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе пожарных и для объектов использования атомной энергии системах АС классов 3 и 4 классификации ОПБ-88

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
КВВГЭнг(А)-FRLS	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52	1; 1,5	0,66	ТУ 16.К71-337-2004
	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37	2,5		
	4; 7; 10	4; 6		

КВВГЭнг(А)-FRLSLTx

Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, с огнестойкими барьерами,в общем экране из медной ленты

Область применения по ЕТУ

Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе пожарных и для объектов использования атомной энергии системах АС классов 3 и 4 классификации ОПБ-88

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52	1; 1,5	0,66	ТУ 16.К71-337-2004
	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37	2,5		
	4; 7; 10	4; 6		

КВВГнг(А)-LS

Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением

Область применения по ЕТУ

Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе пожарных и для объектов использования атомной энергии системах АС классов 3 и 4 классификации ОПБ-88

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм²	Номинальное напряжение, кВ	НД
КВВГнг(А)-LS	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52	1; 1,5	0,66	ТУ 16.К71-310-2001
	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37	2,5		
	4; 7; 10	4; 6		

КВВГнг(А)-LSLTx

Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения

Область применения по ЕТУ

Групповая прокладка в пожароопасных помещениях классов функциональной пожарной опасности Ф1—Ф3, в т.ч.в зданиях с большим скоплением людей и на объектах АЭС при условии отсутствия опасности механических повреждений

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм²	Номинальное напряжение, кВ	НД
КВВГнг(А)-LSLTx	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52	1; 1,5	0,66	ТУ 16-705.496-2011
	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37	2,5		
	4; 7; 10	4; 6		

КВВГЭнг(А)-LSLTx

Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения,экранированные

Область применения по ЕТУ

Групповая прокладка в пожароопасных помещениях классов функциональной пожарной опасности Ф1—Ф3, в т.ч.в зданиях с большим скоплением людей и на объектах АЭС при условии отсутствия опасности механических повреждений

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм^2	Номинальное напряжение, кВ	НД
КВВГЭнг(А)-LSLTx	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52	1; 1,5	0,66	ТУ 16.К71-310-2001
	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37	2,5		
	4; 7; 10	4; 6		

КВББВнг(А)-LS

Кабели контрольные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения,бронированные

Область применения по ЕТУ

Кабели предназначены для эксплуатации в и помещениях, в сооружениях метрополитена, в том числе в пожароопасных и взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации

Марка кабеля	Число жил	Номинальное сечение, мм2	Номинальное напряжение, кВ	НД
КВББВнг(А)-LS	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52	1; 1,5	0,66	ТУ 16.К71-090-2002
	4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37	2,5		
	4; 7; 10	4; 6		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbk@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.moskabel.nt-rt.ru